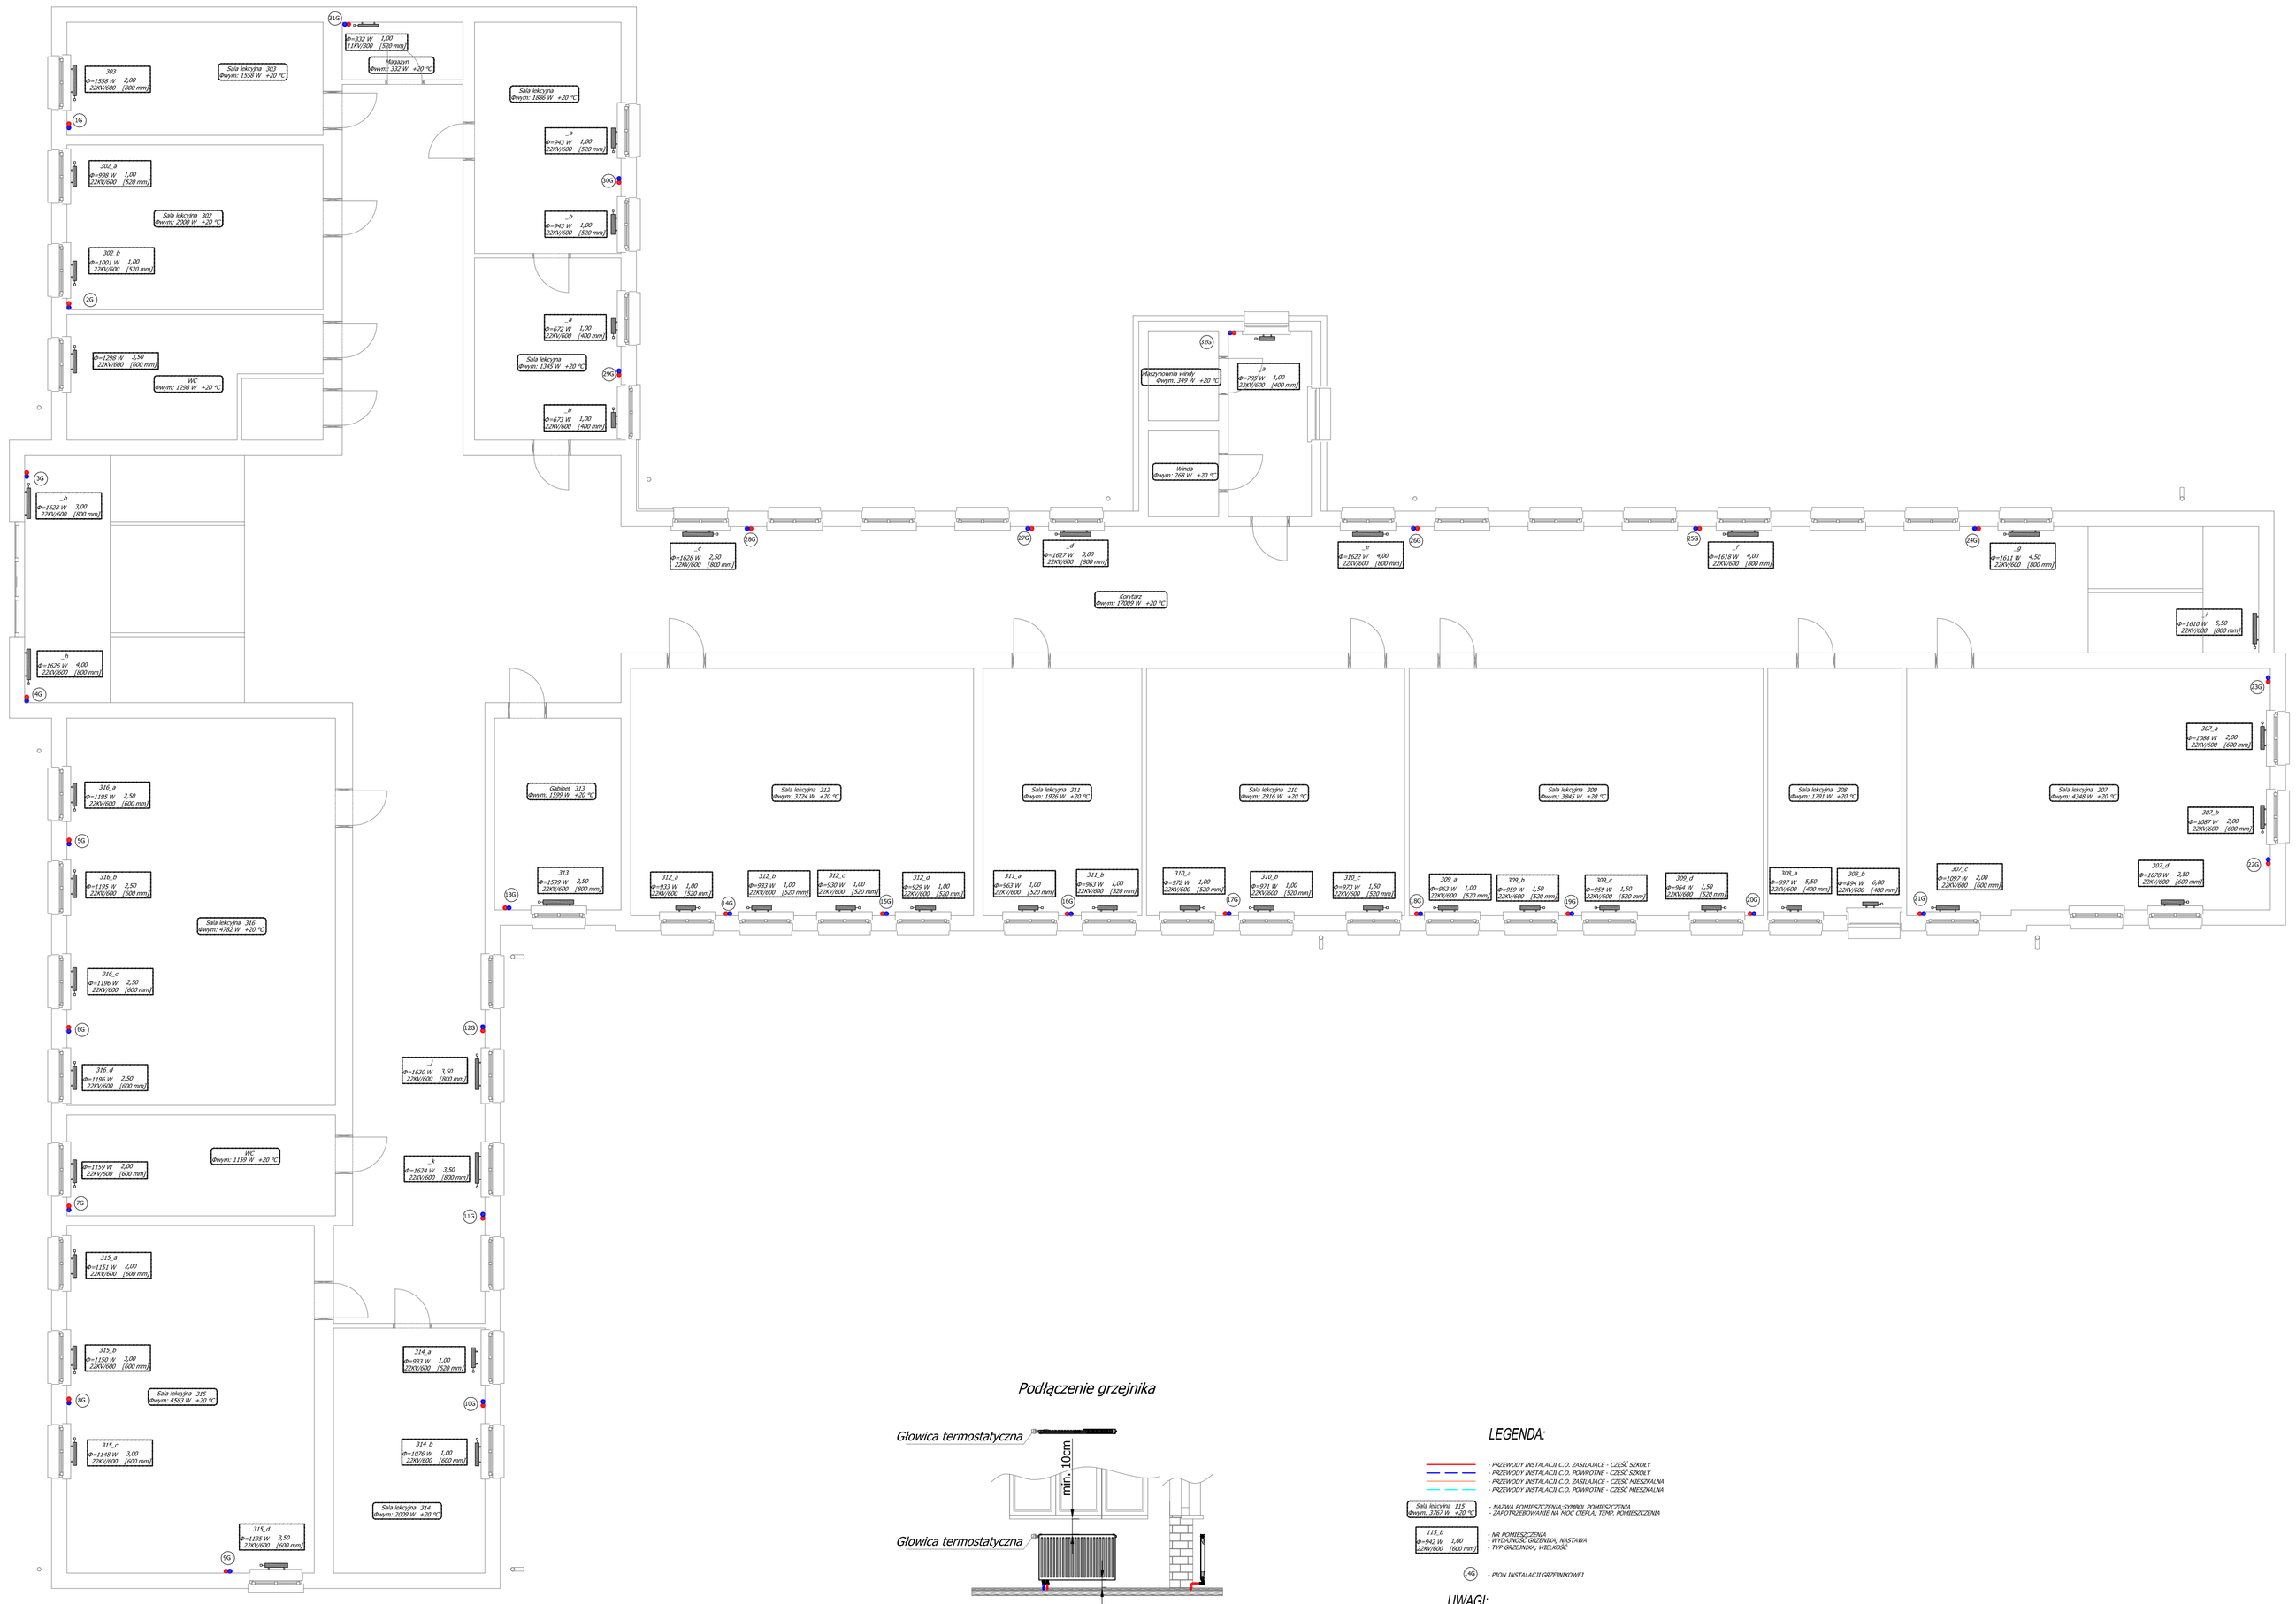

Podłączenie grzejnika

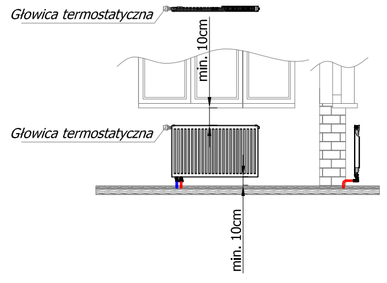

LEGENDA:

- PRZEWODY INSTALACJI C.O. ZASILAJĄCE - CZĘŚĆ SZKOLY
- PRZEWODY INSTALACJI C.O. POWROTNE - CZĘŚĆ SZKOLY
- PRZEWODY INSTALACJI C.O. ZASILAJĄCE - CZĘŚĆ MIESZKALNA
- PRZEWODY INSTALACJI C.O. POWROTNE - CZĘŚĆ MIESZKALNA

Sala lekcyjna 115
Powierzchnia: 2787 W +20 °C
- NAZWA POMIESZCZENIA/LOKALU, POMIESZCZENIA ZAVOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPŁA, TEMP. POMIESZCZENIA

115_b
Φ=942 W 1,00
230V/50Hz (600 mm)
- NR POMIESZCZENIA
- WYDAJNOŚĆ GRZEJNIKÓW, WYSTAWA
- TYP GRZEJNIKA, WIELKOŚĆ

(4G) - PION INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ

UWAGI:

1. PRZEŚCIEN PRZEZ PRZEGRODY WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH. WEWNĘTRZNA PRZESTRZEŃ WYPEŁNIĆ PIANKĄ.
2. PRZEGRODY PRZEWIDZIANE PO ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY OCIEPLIĆ.
3. PRZEGRODY PRZEWIDZIANE PO STROPEM MOCOWAĆ ZA POMOCĄ UCHWYTÓW SYSTEMOWYCH.
4. PRZEWODY POWINIENSIĘ NA PODPORACH STAŁYCH BUDYNKU PRZESUWNYCH ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ RUROCIĄGÓW.
5. PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI WYKONAĆ OD ŚCIANY ZE ZŁĄCZKAMI.
6. PRZEWODY OD GRZEJNIKÓW DO PIONÓW WYKONAĆ W LISTWACH POSADZKOWYCH.
7. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH
8. PIONY INSTALACJI C.O. NALEŻY PROWADZIĆ W BRUZDACH ŚCIENNYCH

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY SZKOLNEJ 15 NR EW.GEOD.DZ.15

ABRISS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
26-130 Suchedniów, ul.Zbrowskiego 13/30, tel. 41 2751 000, fax. 41 2751 000, kom. 606 46 46 46
www.abriss.pl, e-mail: abriss@abriss.pl

kierownik:	PROJEKT BUDOWLANY		
branża:	INSTALACJE SANITARNE		
projektował:	mgr inż. Piotr Ćwiek	projekt:	data: 07.2013r.
sprawdził:	mgr inż. Michał Kwieczko	projekt:	data: 07.2013r.
	mgr inż. Łukasz Marchut	projekt:	data: 07.2013r.
	mgr inż. Marcin Siemieniuch	projekt:	data: 07.2013r.
	mgr inż. Mateusz Bilski	projekt:	data: 07.2013r.
czynność:	Rzut II Piętra - instalacja C.O.	format: ZRCAD 2010 Publisher	skala: 1:100	nr rys: IS4

UPRAWNIENIA BUDOWLANE