



Zestawienie drzwi						
Znacznik typu	Poziom	Typ	Szerokość	Wysokość	Ilość	Opis
Z1	-1 piwnice	90x205	90	205	5	drzwi zewnętrzne, stalowe, pełne, trzy zawiasy, dwa atestowane zamki, bolce antywłamaniowe, samozamykacz, klamka z szyldem, U=1,5
-1 piwnice: 5						
W11	0 parter	169x206 wewnętrzne	169	206	1	drzwi wewnętrzne, aluminiowe, przeszklone, trzy zawiasy, samozamykacz, klamka z szyldem, elektryczne otwieranie drzwi na fotokomórkę, synchronizacja z Z11
Z1	0 parter	90x205	90	205	3	drzwi zewnętrzne, stalowe, pełne, trzy zawiasy, dwa atestowane zamki, bolce antywłamaniowe, samozamykacz, klamka z szyldem, U=1,5
Z11	0 parter	169x206	169	206	1	drzwi zewnętrzne, aluminiowe, przeszklone, trzy zawiasy, dwa atestowane zamki, bolce antywłamaniowe, samozamykacz, klamka z szyldem, U=1,5, elektryczne otwieranie drzwi na fotokomórkę, synchronizacja z W11
Z12	0 parter	150x220	150	220	3	drzwi zewnętrzne, aluminiowe, przeszklone, trzy zawiasy, dwa atestowane zamki, bolce antywłamaniowe, samozamykacz, klamka z szyldem, U=1,5,
0 parter: 8						
Z1	1 piętro	90x205	90	205	1	drzwi zewnętrzne, stalowe, pełne, trzy zawiasy, dwa atestowane zamki, bolce antywłamaniowe, samozamykacz, klamka z szyldem, U=1,5
1 piętro: 1						
Z2	2 dach	80x120	80	120	1	drzwi zewnętrzne, stalowe, pełne, trzy zawiasy, atestowany zamek, bolce antywłamaniowe, klamka z szyldem, U=1,5


2 dach: 1  
Suma ogólna:: 15

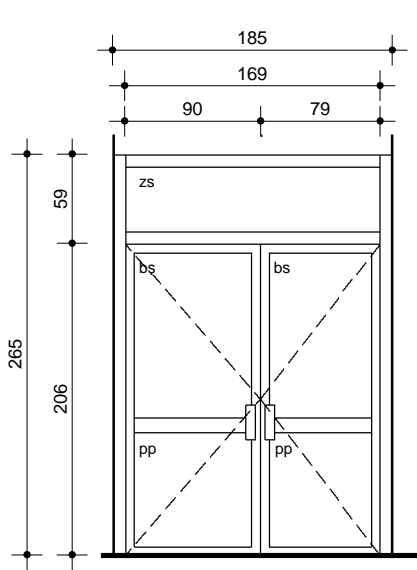


1 drzwi W11  
1 : 50

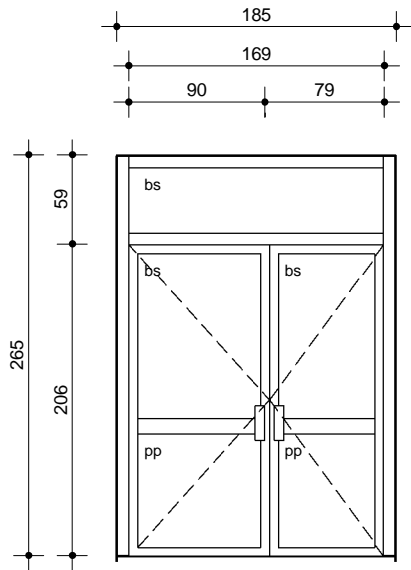


2 drzwi Z11  
1 : 50

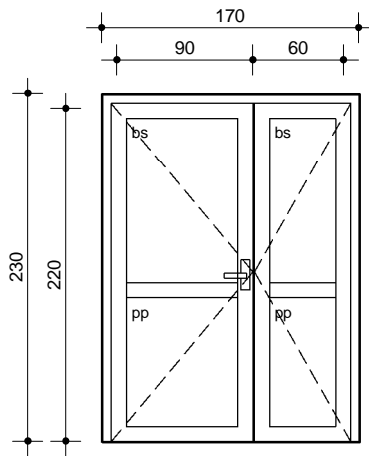

3 drzwi Z12  
1 : 50

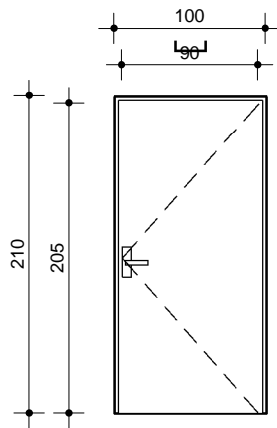

4 drzwi Z1  
1 : 50




5 drzwi Z2  
1 : 50

**PARAMETRY STOLARKI PVC OKIENNEJ**

- U<=1,2 W/(m2K), tj dla całego zestawu okiennego
- Ug<=1,0W/(m2K), tj dla szklenia lub wypełnienia
- Uf<=1,4W/(m2K), tj dla profilu PVC
- stosować ramki dystansowe o podwyższonej termoizolacyjności
- zs - szklenie zestawami dwuszybowymi 4-16-4, stosowane we wszystkich oknach
- profil PVC sześciokomorowy biały
- okna, w których należy zamontować nawiewniki higrosterowane wskazano symbolem n
- producent stolarki winien uwzględnić obecność okien ze skrzydłami o dużych rozmiarach, np. przez zastosowanie wzmocnionych profili

**PARAMETRY STOLARKI DRZWIOWEJ ALUMINOWEJ I STALOWEJ - WYPEŁNIENIE I SZKLENIE:**

- U<=1,5 W/(m2K), tj dla całego zestawu
- zs - szklenie zestawami dwuszybowymi 4-16-4
- bs - szklenie zestawami dwuszybowymi min. 3.3.1-12-3.3.1, tj szyba zewnętrzna warstwowa bezpieczna, wewnętrzna szyba warstwowa bezpieczna
- pp - wypełnienie termoizolacyjne, nieprzepuszczające światła, licowane w kolorze stolarki i materiałem stolarki
- drzwi Z1 i Z2 stalowe pełne

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
temat:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36		
stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		
branża:	ARCHITEKTURA		
projektował:	mgr inż. arch. Piotr Andrzejewski		podpis:
rysunek:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		nr upr.: SW-2/2003
			data: 05.2014r.
		licencja: REVIT AUTOCAD INTELLICAD ARCON MEGACAD	nr rys.: 1 : 50 nr str.: A13



26-130 Suchedniów ul. Warszawska 118b  
tel. 41 344 49 40, kom 501 439 946, fax 701 320 118  
www.abriss.pl, e-mail: abriss@architekci.pl