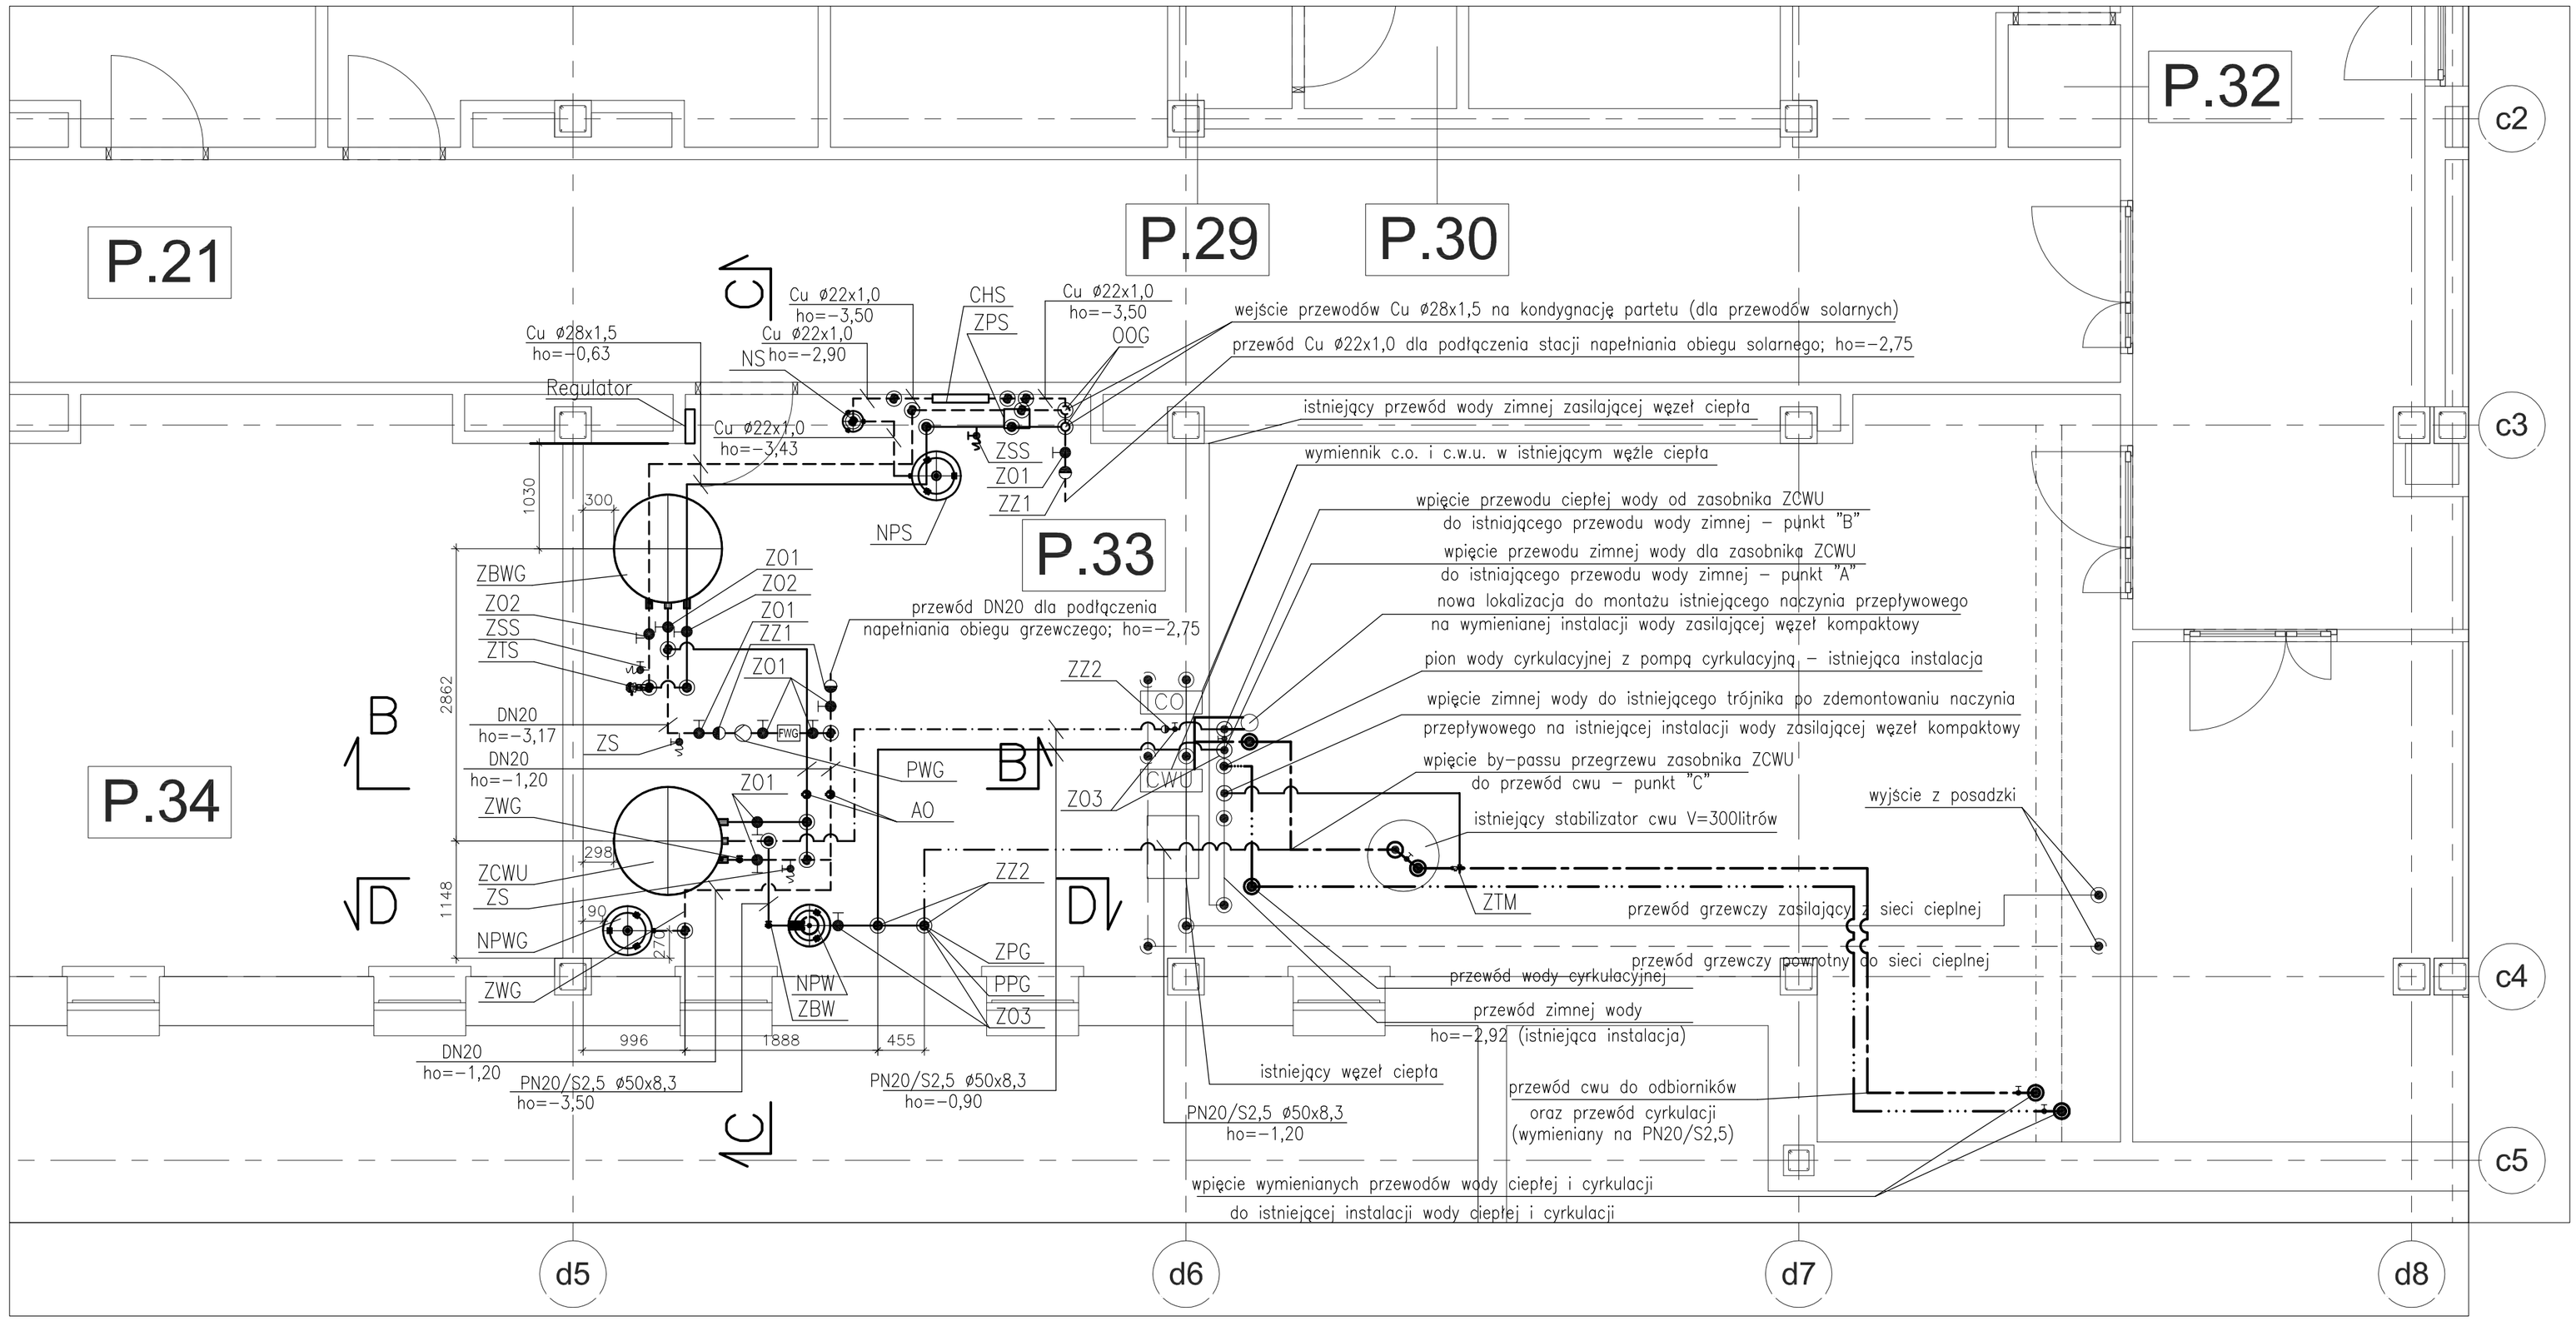

LEGENDA:

- obieg solarny – powrót
- obieg solarny – zasilanie
- obieg grzewczy – powrót
- obieg grzewczy – zasilanie
- zimna woda – instalacja projektowana
- ciepła woda – instalacja projektowana
- przegrzew zasobnika zasilanego instalacja projektowana
- zimna woda – instalacja istniejąca
- ciepła woda – instalacja istniejąca
- cyrkulacja – instalacja istniejąca
- zasilanie z sieci cieplnej instalacja istniejąca
- powrót do sieci cieplnej instalacja istniejąca
- istniejące przewody ciepłej wody wymieniane na PN20/S2,5 w obrębie pom. P.33
- istniejące przewody ccyrkulacji wymieniane na PN20/S2,5 w obrębie pom. P.33

UWAGI:

1) Przejścia przewodów przez przegrody należy prowadzić w tulejach ochronnych. Należy zastosować tuleję o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury w izolacji.
2) Przejścia przewodów przez przegrody p.poż. należy uszczelnić opaską ogniochronną.
3) Na rzutach opisano wysokości prowadzenia osi rur w stosunku do poziomu ±0,00 budynku (poziom posadzki na konygnacji parteru).
4) Punkty stałe wykonać z elementów systemowych.
5) W miejscu montażu armatury na przewodach należy przewidzieć dostęp do tej armatury.
6) Piony obiegu solarnego prowadzone przez pomieszczenia należy osłonić estetycznie. Osłony estetyczne ujęte zostały w PB Architektury.
7). Rzędne włączenie projektowanych przewodów c.w.u. w wymiennikowni (P.33) należy dostosować do istniejacych przewodów zimnej i ciepłej wody.
8). W trakcie realizacji inwestycji w razie kolizji należy na bieżąco korygować trasy przewodów solarnej instalacji przygotownia c.w.u.

LOKALIZACJA BLOKU "C"

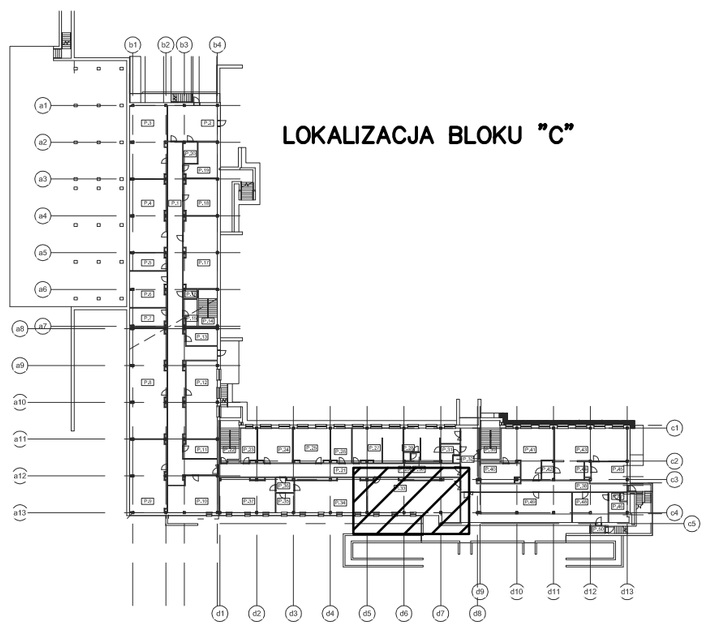

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

branża: SANITARNA

projektował: mgr inż. Renata Łach

rysunek: Rzut piwnic - instalacja solarna na potrzeby przygotowania cwu

ABRISS ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA
26-130 Suchedniów ul.Warszawska 118b
tel.41 344 49 40, kom.501 439 040, fax.701 280 116
www.abriss.pl, e-mail: abriss@architekci.pl

projektu: SRK/0041/POOS/08 | data: 05.2014r.

branża: RUVIT AUTOCAD INTELLICAD ARCON MEGACAD | skala: 1:50 | nr rys.: S06

nr str.: