


1/01	WIAŁOTROLAP TERAKOTA	10,04 m²	1/06	ŁAZIENKA TERAKOTA	6,35 m²
1/02	KORYTARZ TERAKOTA	13,36 m²	1/07	SANITARIAT TERAKOTA	12,23 m²
1/03	POKÓJ Z ANEKSEM KUCH. TERAKOTA	19,81 m²	1/08	SANITARIAT TERAKOTA	5,10 m²
1/04	ŁAZIENKA TERAKOTA	4,99 m²	1/09	POM. PORZĄDKOWE TERAKOTA	4,14 m²
1/05	POKÓJ Z ANEKSEM KUCH. TERAKOTA	22,33 m²			

ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM

- instalację C.O. w części sanitariatów prowadzić pod posadzką i wyciągnąć do istniejącej instalacji w kanale ciepłowniczym
- pokrywy kanału ciepłowniczego należy wyciągnąć i pomalować
- rury C.O. w kanale ciepłowniczym oraz inne istniejące biegnące pod posadzką zdziolować

- instalację C.O. stary (do rozbiórki) wyciąć w taki sposób, aby nie zaburzyć zasilania pozostałych części budynku
- nową instalację C.O. w części mieszkalnej prowadzić w otulinie pod posadzką w warstwie ocieplenia

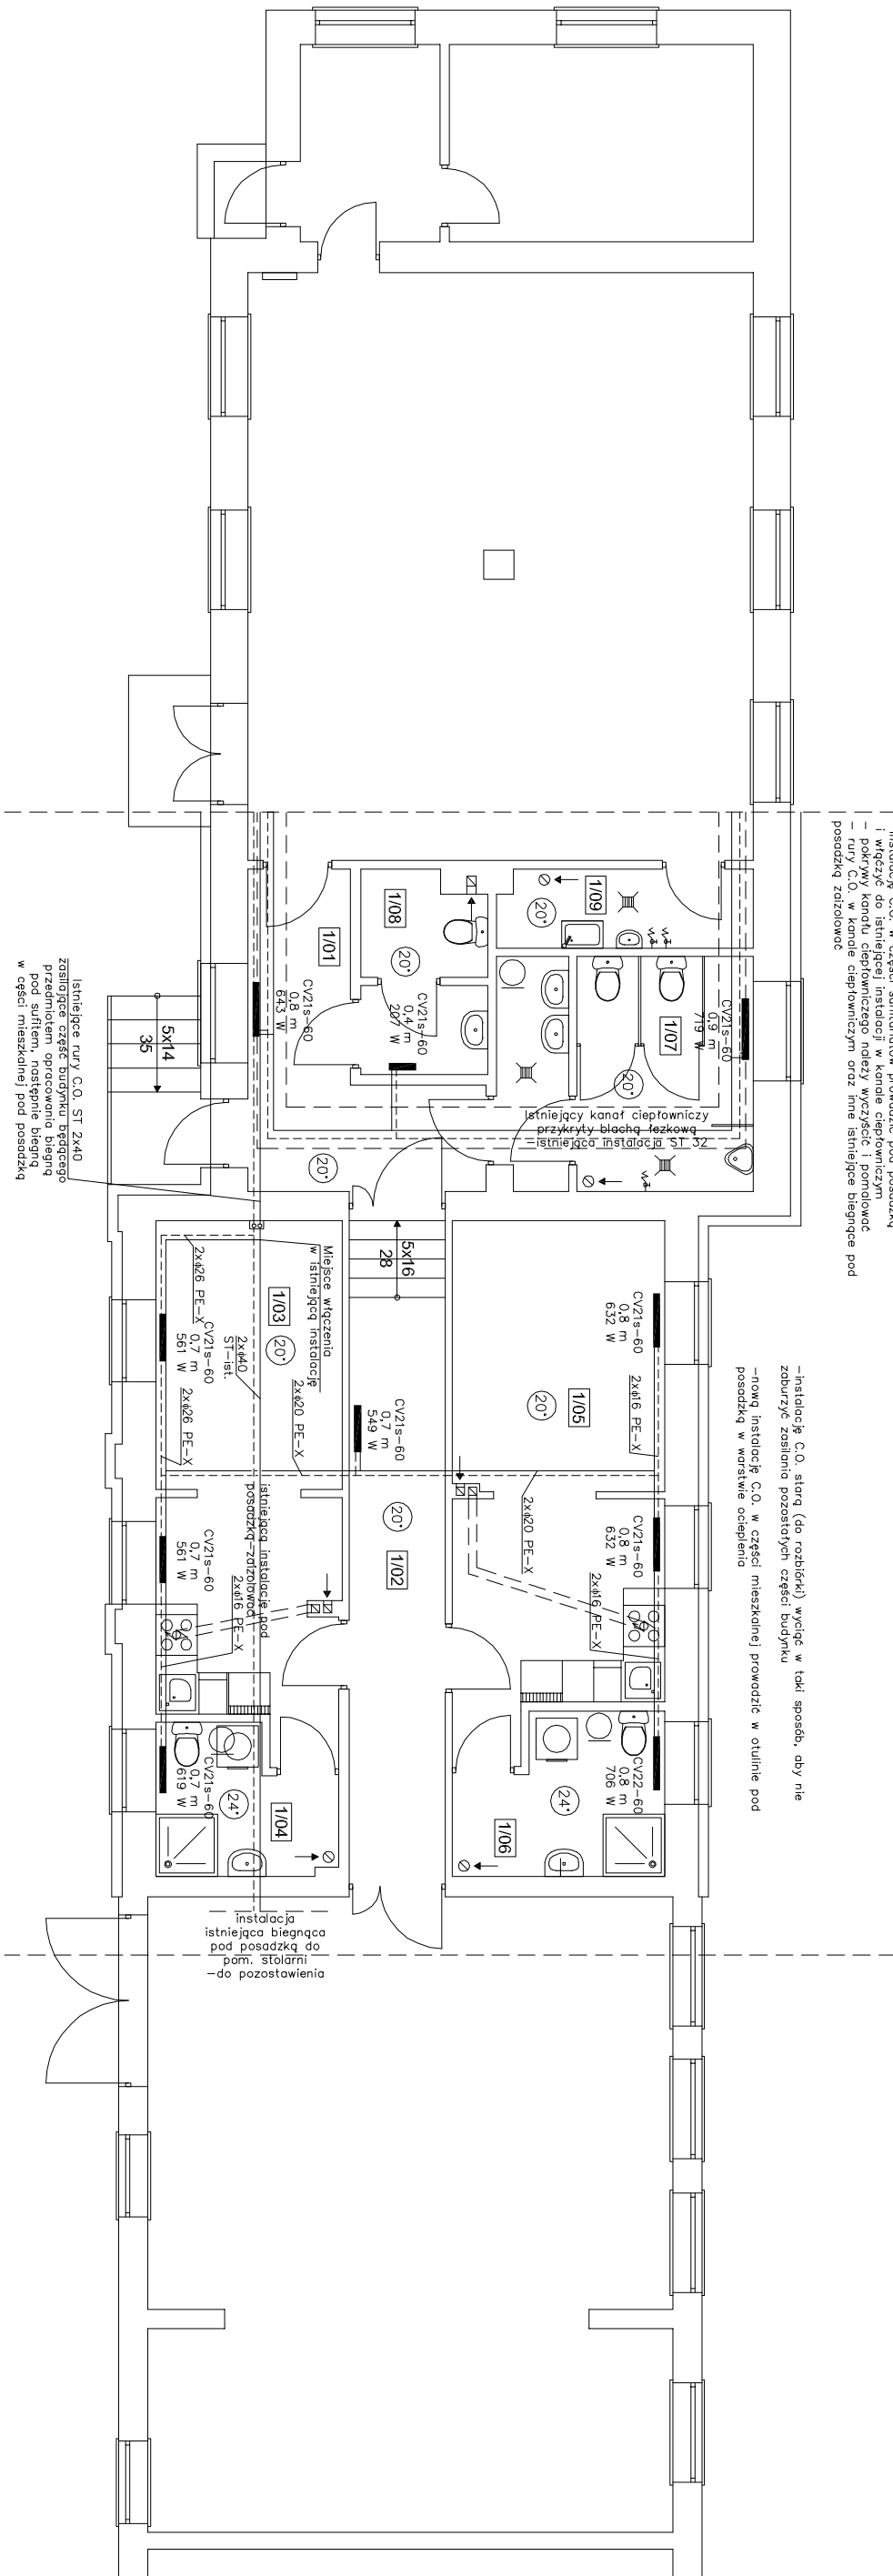

	<div><div></div><div><div>dart projekt</div><div>projekty budowlane</div></div><div><div>ul. Rejowska 45</div><div>26-110 Skarżysko - Kam.</div><div>tel. 504 544 894</div></div></div>		
Temat:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI POMIESZCZEN WARSZTATÓW SZKOLNYCH NA DWA LOKALE MIESZKALNE		
Lokalizacja:	SKARŻYSKO - KAMIENNA, UL. SZKOŁA 14 OBREB EWID. 0005 MŁODZAWY, DZ. NR EWID. 7/1, 8		
Branża:	S A N I T A R N A	Stadium:	P T
Tytuł rys.:	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	Data:	04-2023
Projektował:	mgr inż. Piotr Jagiełło SWK/0067/POOS/11	Skala:	1 : 100
	spec. Inst. w zakresie śledz. instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wod. i kan.	Nr rys.:	
			S - 2