


Zasilanie: stacja MSTW 15/0,4kV "Hotel"      proj. YKY5x10mm<sup>2</sup>,dł.15m, kierunek proj. TR-G

istn. ZK-3

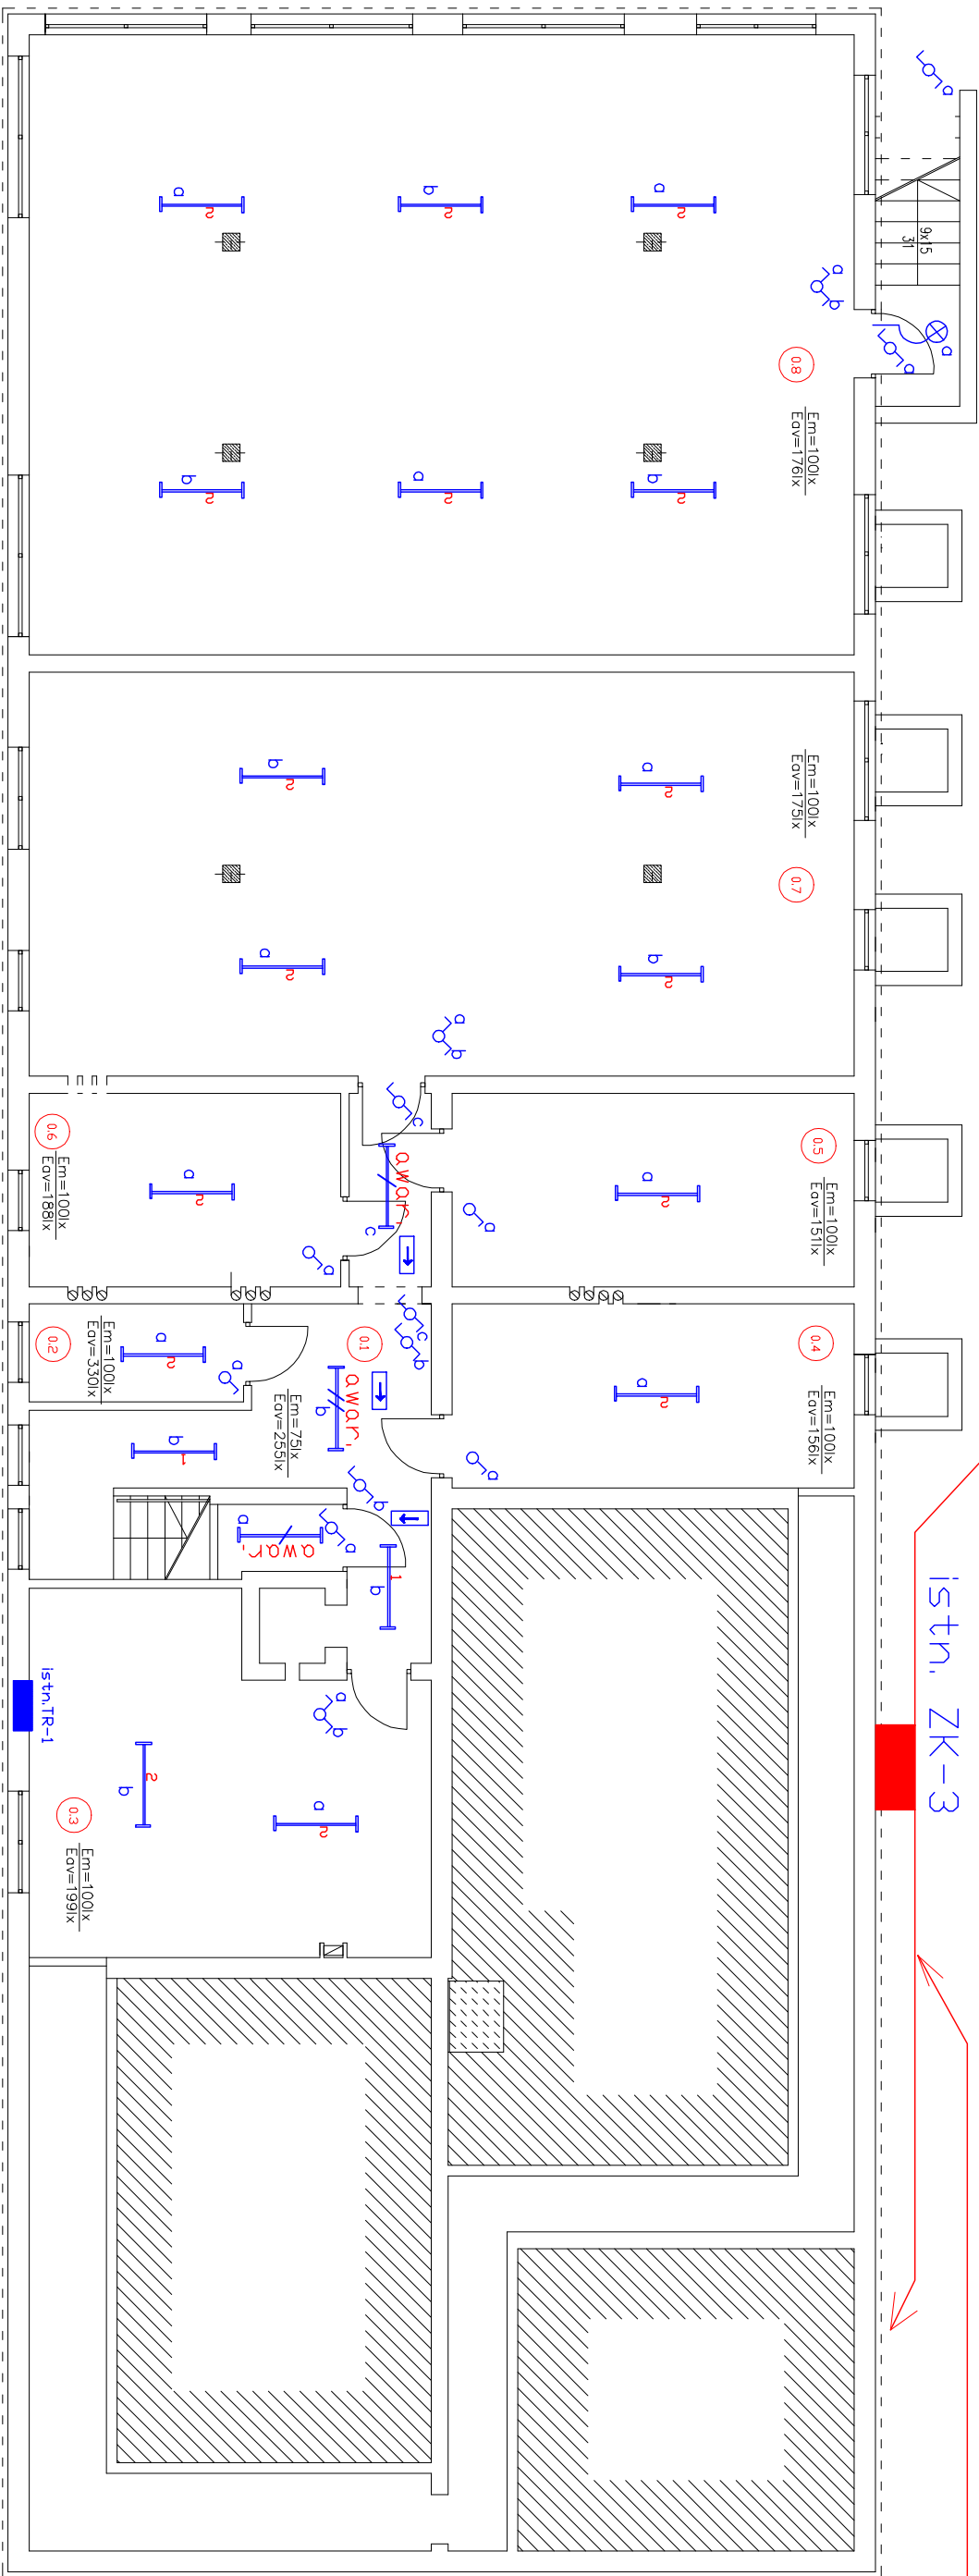

Numer	Dziennik pomieszczenia
0.1	Komunikacja
0.2	Pomieszczenie gospodarcze nr 1
0.3	Pomieszczenie gospodarcze nr 2
0.4	Pomieszczenie gospodarcze nr 3
0.5	Pomieszczenie gospodarcze nr 4
0.6	Pomieszczenie gospodarcze nr 5
0.7	Pomieszczenie gospodarcze nr 6
0.8	Pomieszczenie gospodarcze nr 7

Symbol elektr.	Znaczenie symbolu elektr.
ZK-3	złącze kablowe
TR-1,TR-2,TR-3	tablice rozdzielcze
o	łącznik jednobiegunowy p/t
o	łącznik świecznikowy p/t
o	opr. oś. rastrowe 2x36W
o	opr. oś. rastrowe 2x36W
o	opr. oś. świetławkowa 1x36W
o	opr. oś. świetławkowa 2x36W

Instalację wykonać jako podtynkową  
Stosować przewody YDYpzo  
o przekroju 1,5 mm<sup>2</sup>

Nazwa obiektu		Adres inwestycji:	
Budynek Starostwa Powiatowego		Skarżysko-Kamienna; Plac Floriański 1	
Treść		Instalacja oświetleniowa piwnicy	
Nazwisko		Nr uprawnień	Data
Opracował		Andrzej Niziołek	UAN-II-K-8386/RA/ 37/85
Projektował		mgr inż. Bernard Turek	SMK/0112/PWOE/05
Sprawdził		mgr inż. Jarosław Doldowski	KI-54/98