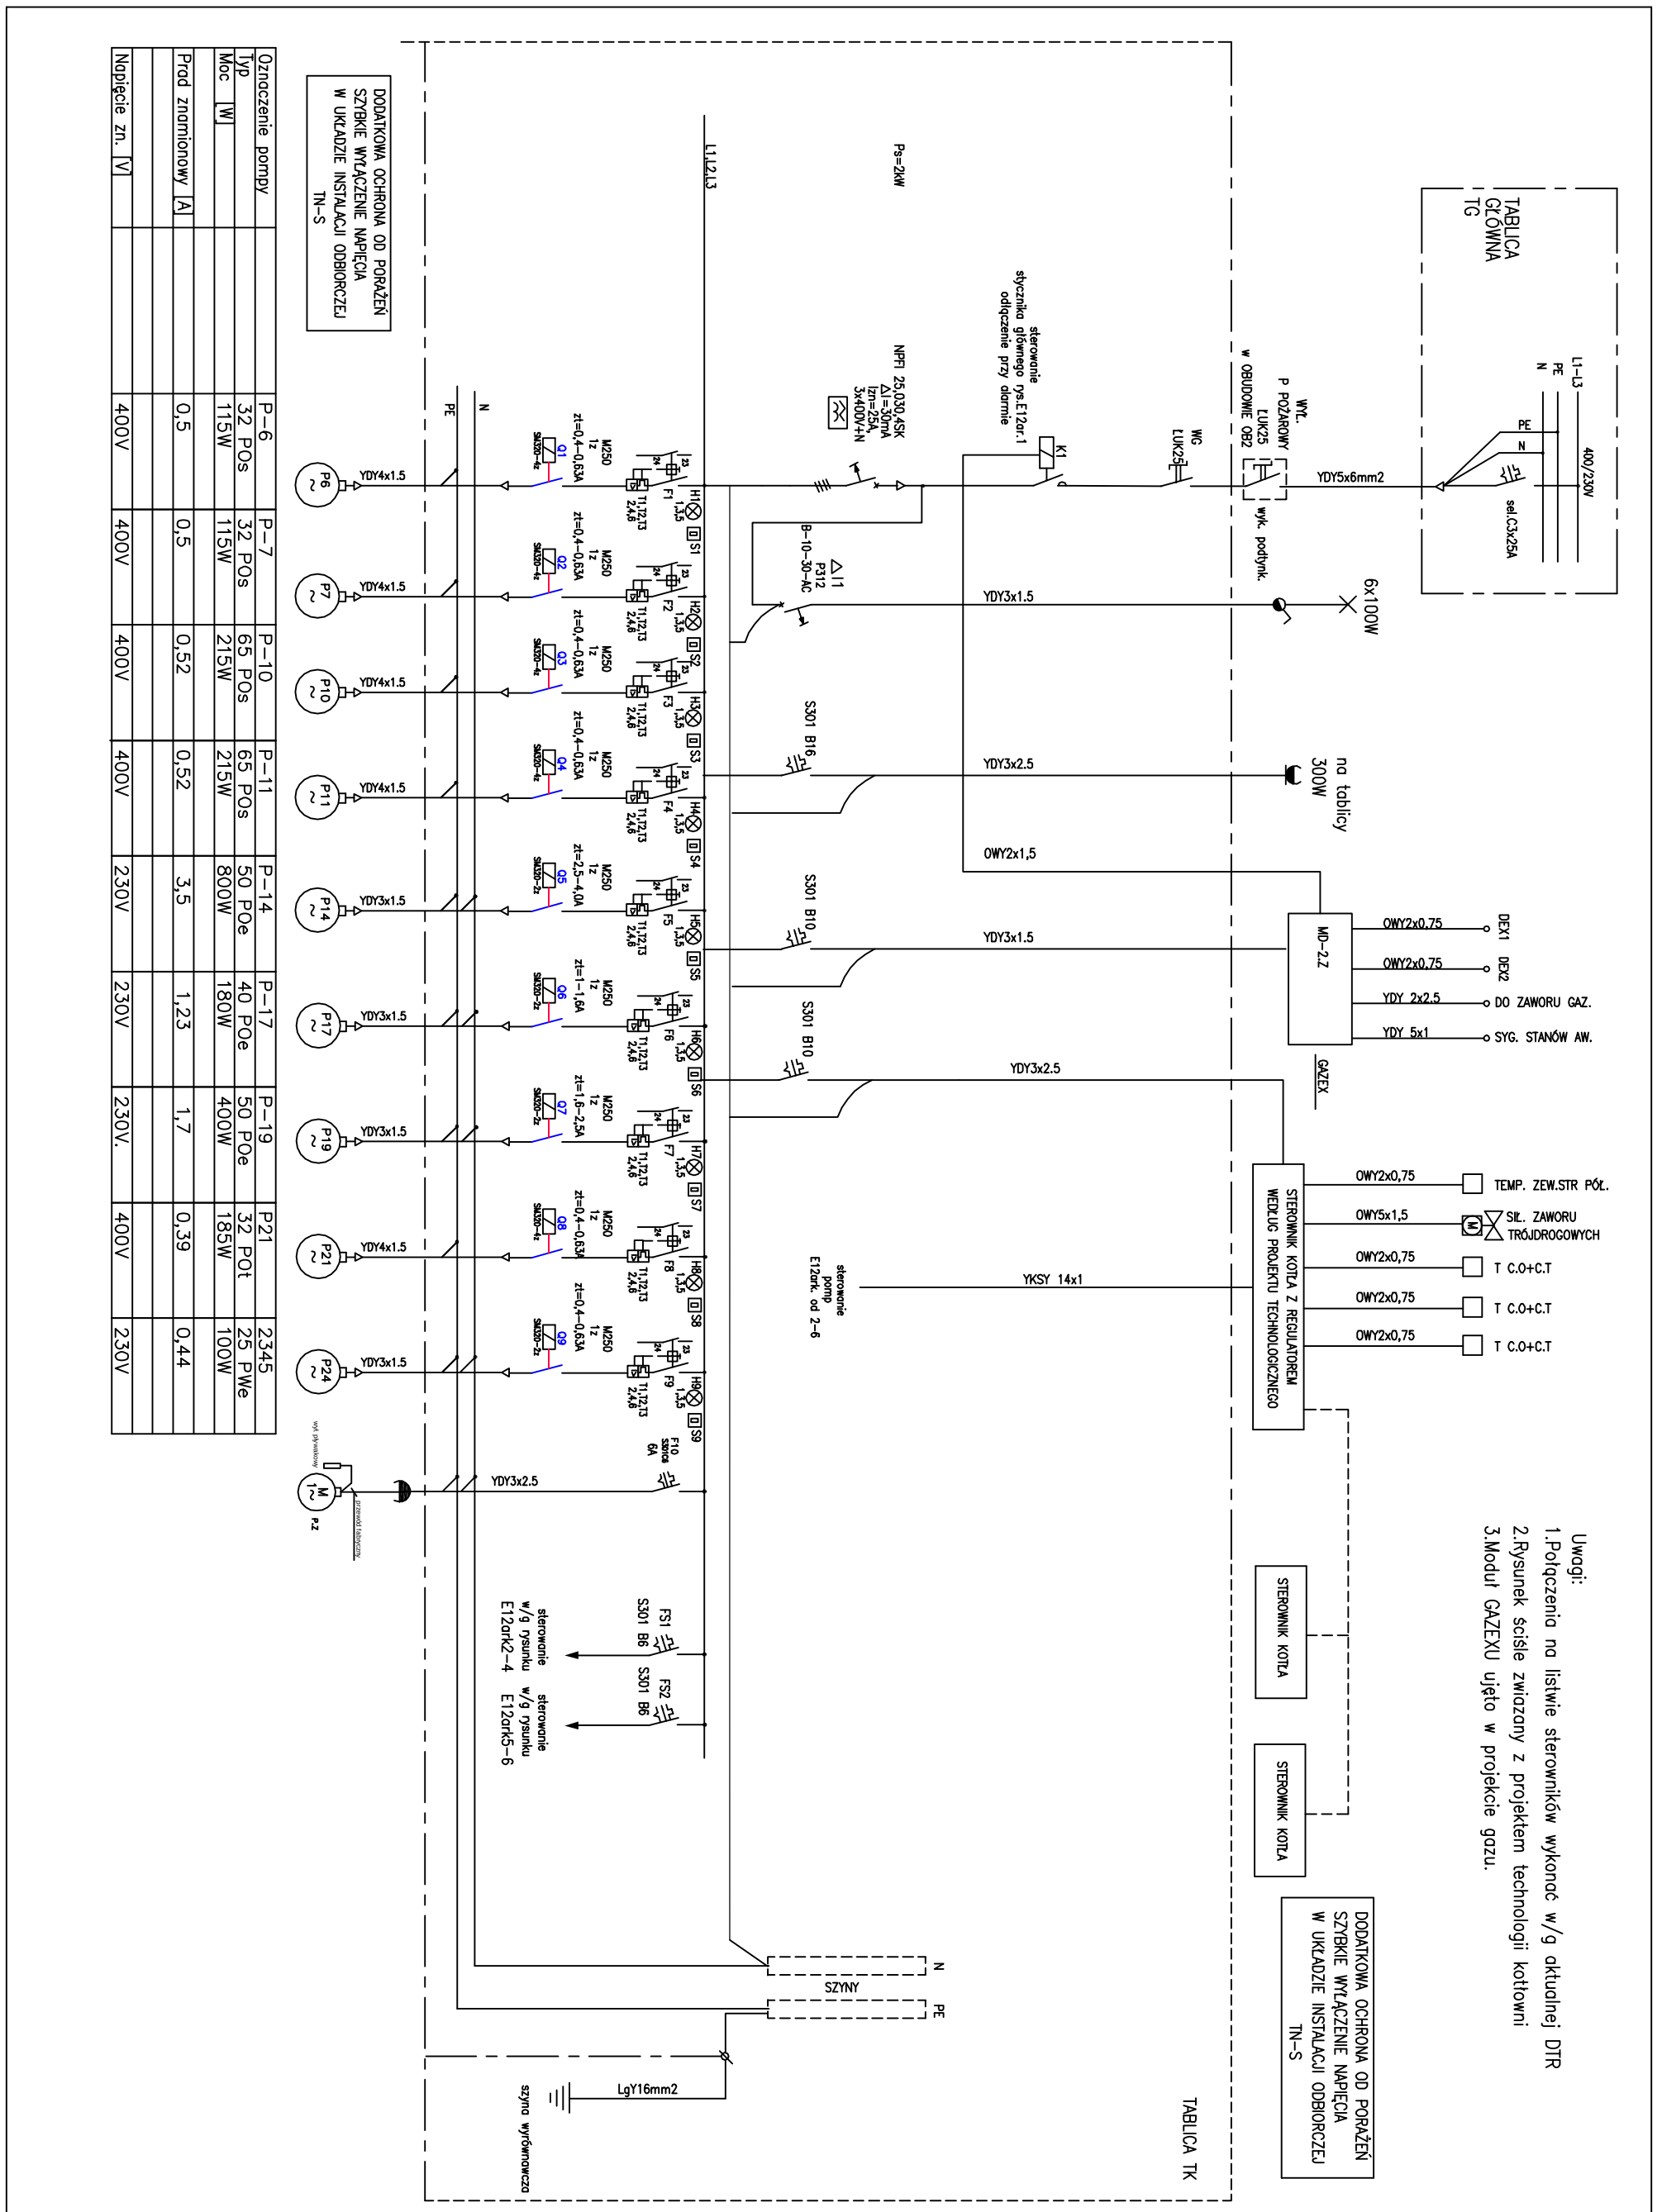

Oznaczenie pompy		P-6	P-7	P-10	P-11
Typ		32 POs	32 POs	65 POs	65 POs
Moc [W]		115W	115W	215W	215W
Prąd znamionowy [A]		0,5	0,5	0,52	0,52
Napięcie zn. [V]		400V	400V	400V	400V

P-14	P-17	P-19	P21	2345	
50 POe	40 POe	50 POe	32 POt	25 PWe	
800W	180W	400W	185W	100W	
3,5	1,23	1,7	0,39	0,44	
230V	230V	230V.	400V	230V	

Uwagi:
1.Połączenia na listwie sterowników wykonać w/g aktualnej DTR
2.Rysunek ściśle związany z projektem technologii kotłowni
3.Moduł GAZEXU ujęto w projekcie gazu.

	PROJEKTANT: STANISŁAW KOWALSKI St-880/76	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. M.OŁDZIEJ St-320/77	OBIEKT: BUDOWA SALI SPORTOWEJ wraz z zapleczem przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Juliusza Słowackiego w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Nr ew. Działki 73/2; 73/3	PROJEKT: WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE SALA SPORTOWA	TEMAT: POMIESZCZENIE KOTŁOWNI SCHEMAT ZASADNICZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	DATA: 07.2008 SKALA: -	NR RYS. E12ark.1