


Ograniczniki przepięć DEHNGuard 275 FM DEHN POLSKA Sp. z o.o Tel:8438667	ZASILANIE wyłącznik z cewką wybijakowq	OŚWIETLENIE korytarz	OŚWIETLENIE p. Nauczycieli toaleta	OŚWIETLENIE siłownia	OŚWIETLENIE szatnia pom. magazynowe	OŚWIETLENIE sala pomocnicza toalety	OŚWIETLENIE szatnie, toalety natryskownie	OŚWIETLENIE szatnie, toalety natryskownie rez.	OŚWIETLENIE szatnie, toalety natryskownie	OŚWIETLENIE s. cwicz. indywid. W-F	OŚWIETLENIE
		780W ob.1	520W ob.2	1080W ob.3	840W ob.4	720W ob.5	200W ob.6	1140W ob.7	1140W ob.8	360W ob.11	170W ob.12

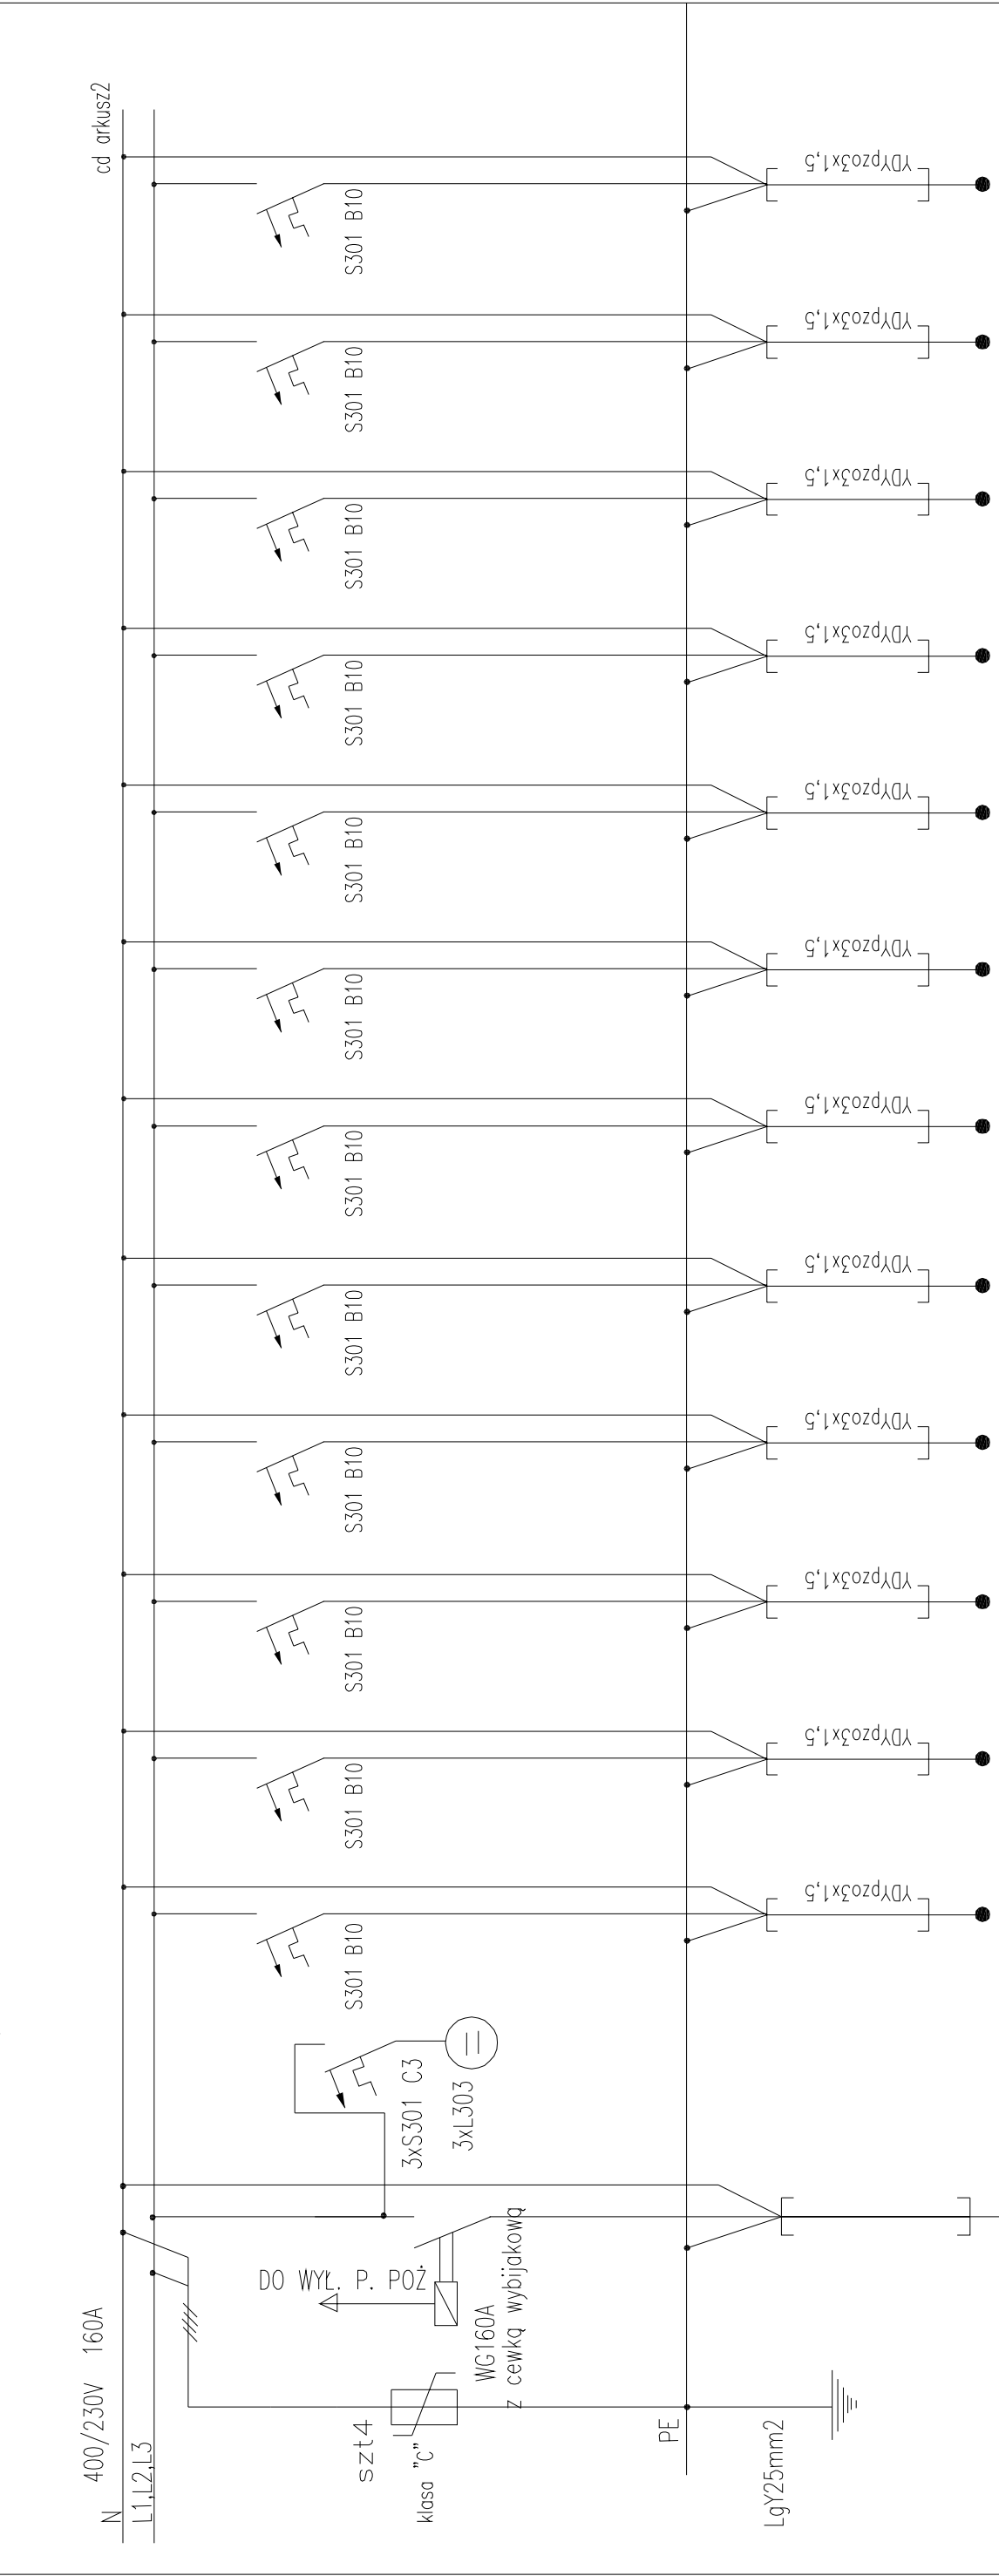

Uwagi:

Rozdzielnica TG - np. produkcji LEGRAND XL3-400 metalowa  
(wys. szer. gł.) 1200x575x183

Rozdzielnicę TG należy zamontować na ścianie w przedśionku

Kable zasilające należy doprowadzić od dołu rozdzielnic, natomiast  
odpływy wyprowadzić górną częścią rozdzielnic

W rozdzielnic należy zastosować wyłłączniki instalacyjne  
o zdolności zwarciowej 10kA, np. serii S 301 produkcji LEGRAND

Q1,Q2 -SM 340-230-4z produkcji LEGRAND, lub podobny

Q3,Q4-SM 320-230-4z produkcji LEGRAND, lub podobny

S1-tłacznik krzywkowy 3 -położeniowy

Podane typy urządzeń są przykładowe

Producent rozdzielnic winien opisać poszczególne aparaty i zamieścić jej rysunek montażowy w kieszeni drzwiczek

Rysunek związany z arkuszem 2,3,4,5

SZYBKIE ODŁĄCZENIE NAPIĘCIA W UKŁADZIE INSTALACJI TN-S

PS=56,0kW

Izn=98,4A

cd arkusz2

GENERALNY PROJEKTANT		PROJEKTANT		NR UPR.		DATA		PDPIS	
APA		STANISŁAW KOWALSKI		15-08076		07. 2008			
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY NIELEGZĄTY ZAKRESOWEJ 03-242 WARSZAWA ul. KENIAŁOWICZA 4b m8		SPRAWDZAJĄCY		15-08076		07. 2008			
NAZWA PRACOWNI		NAZWA PRACOWNI		NAZWA PRACOWNI		NAZWA PRACOWNI		NAZWA PRACOWNI	
BUDOWA SALI SPORTELICJ #122 z zolęczen przy 1 LICEUM OGOLNOKSZTALCICM w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Nr ew. Działki 73/2, 73/3		BUDOWA SALI SPORTELICJ #122 z zolęczen przy 1 LICEUM OGOLNOKSZTALCICM w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Nr ew. Działki 73/2, 73/3		BUDOWA SALI SPORTELICJ #122 z zolęczen przy 1 LICEUM OGOLNOKSZTALCICM w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Nr ew. Działki 73/2, 73/3		BUDOWA SALI SPORTELICJ #122 z zolęczen przy 1 LICEUM OGOLNOKSZTALCICM w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Nr ew. Działki 73/2, 73/3		BUDOWA SALI SPORTELICJ #122 z zolęczen przy 1 LICEUM OGOLNOKSZTALCICM w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Nr ew. Działki 73/2, 73/3	
STADIUM		PROJEKT BUDOWLANI-WYKONAWCZY		STADIUM		PROJEKT BUDOWLANI-WYKONAWCZY		STADIUM	
BRANZA		ELEKTRYCZNA		BRANZA		ELEKTRYCZNA		BRANZA	
PROJEKTANT		STANISŁAW KOWALSKI		PROJEKTANT		STANISŁAW KOWALSKI		PROJEKTANT	
SPRAWDZAJĄCY		15-08076		SPRAWDZAJĄCY		15-08076		SPRAWDZAJĄCY	
NR RYS.		15-08076		NR RYS.		15-08076		NR RYS.	
Tytuł		TG.Schemat zasilniczy 00k1		Tytuł		TG.Schemat zasilniczy 00k1		Tytuł	
SKALA		%		SKALA		%		SKALA	
DATA		07. 2008		DATA		07. 2008		DATA	
NR RYS.		E 3		NR RYS.		E 3		NR RYS.	