
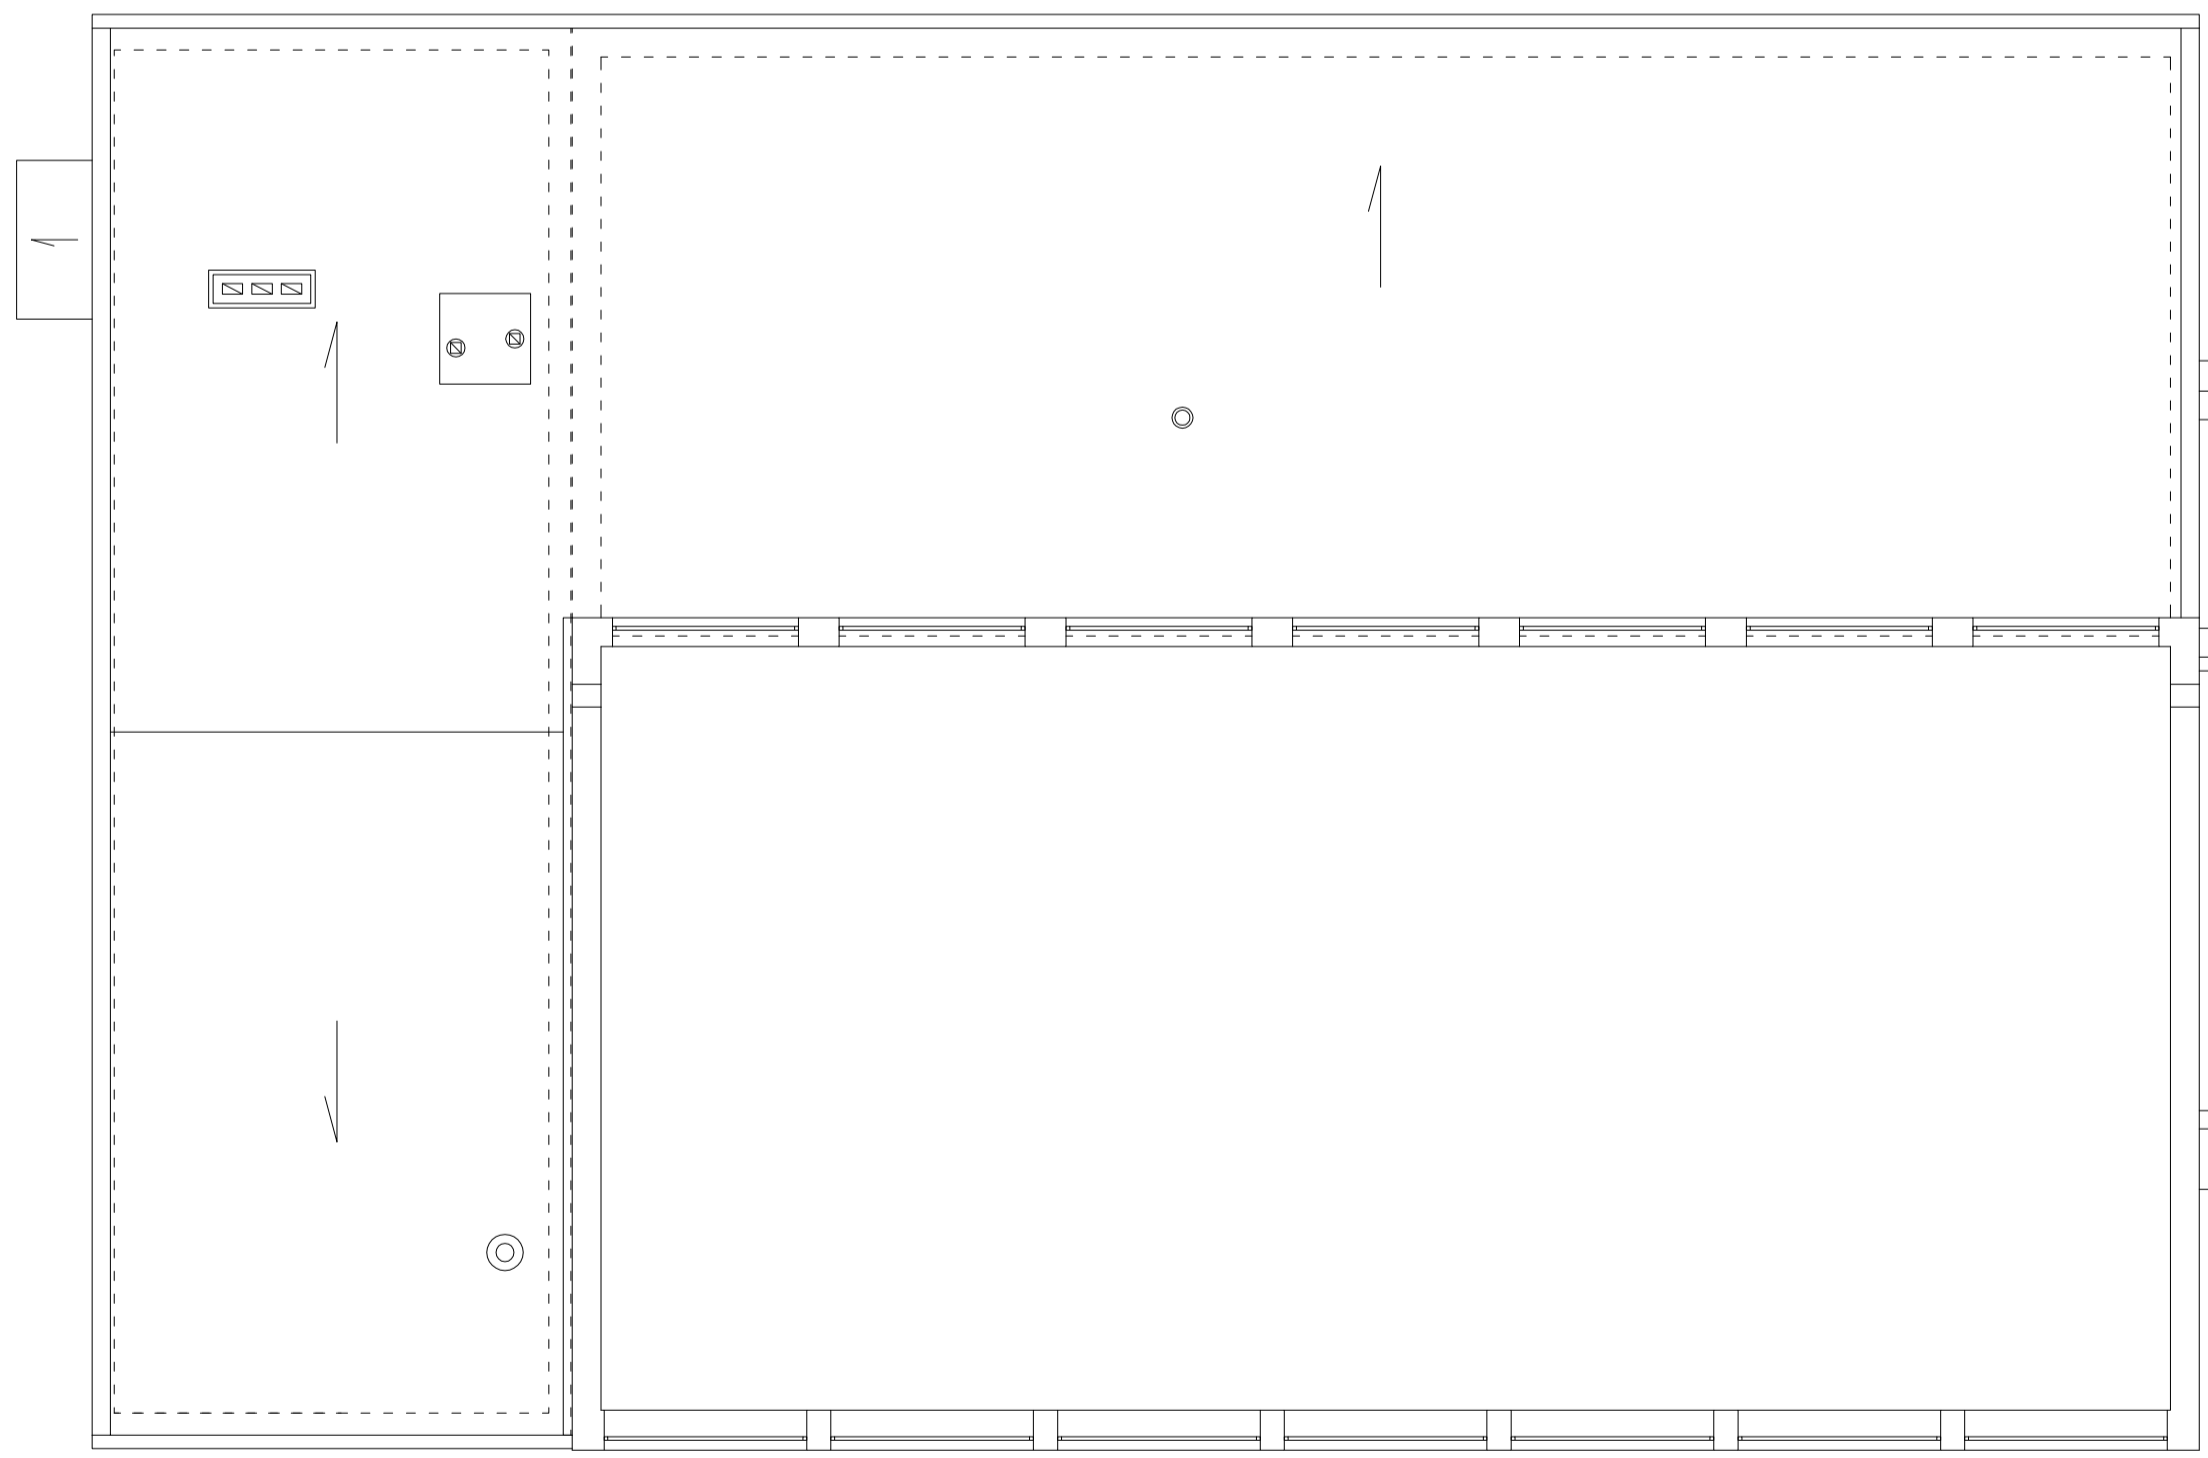


INSTALACJA C.O.  
RZUT PIĘTRA I - go  
Skala 1:100

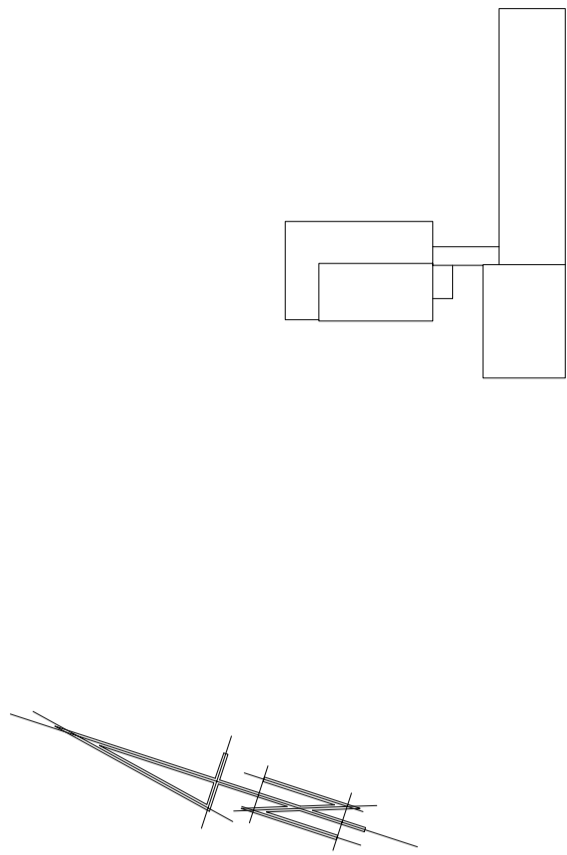

zestawienie	temperatur
3.1	Saiz zapęć
3.2	Saiz zapęć
3.3	Saiz zapęć
3.4	Zaplecze sał
3.5	Kl. schodowa
3.6	Komunikacja
3.7	Pom. magazynowa
3.8	Węzel sanitarny
3.9	Węzel sanitarny
3.10	Węzel sanitarny
3.11	Węzel sanitarny
3.12	P. sam. uczniowski
3.13	Kl. schodowa
3.14	Saiz zapęć
3.15	Zaplecze sał
3.16	Saiz zapęć
3.17	Saiz zapęć
3.18	Saiz zapęć
3.19	Gabinet Woł dyrektora
3.20	Pokój nauczycieli
3.21	Saiz zapęć
3.22	Zaplecze sał
3.23	Saiz zapęć
3.24	Saiz zapęć


**Uwagi:**  
Przewody główne rozpraszające  
przesłone pod śtropem  
pomieszczeń.

Główne przewody rozprzeczające - podłomy oraz płomy doprowadzające ciepło z rozdzielacza należy zabudować ciałkami typu Salsinom 300 gr. 20 mm i w pomieszczeniach nie technicznych zabudować karon - oplotem.

Plony i gąsienice do poszczególnych grzejników nie izolowane i nie zabudowane

Wszelkie oferty przez przegladnik

konstrukcyjne wykonanie wentylacji.

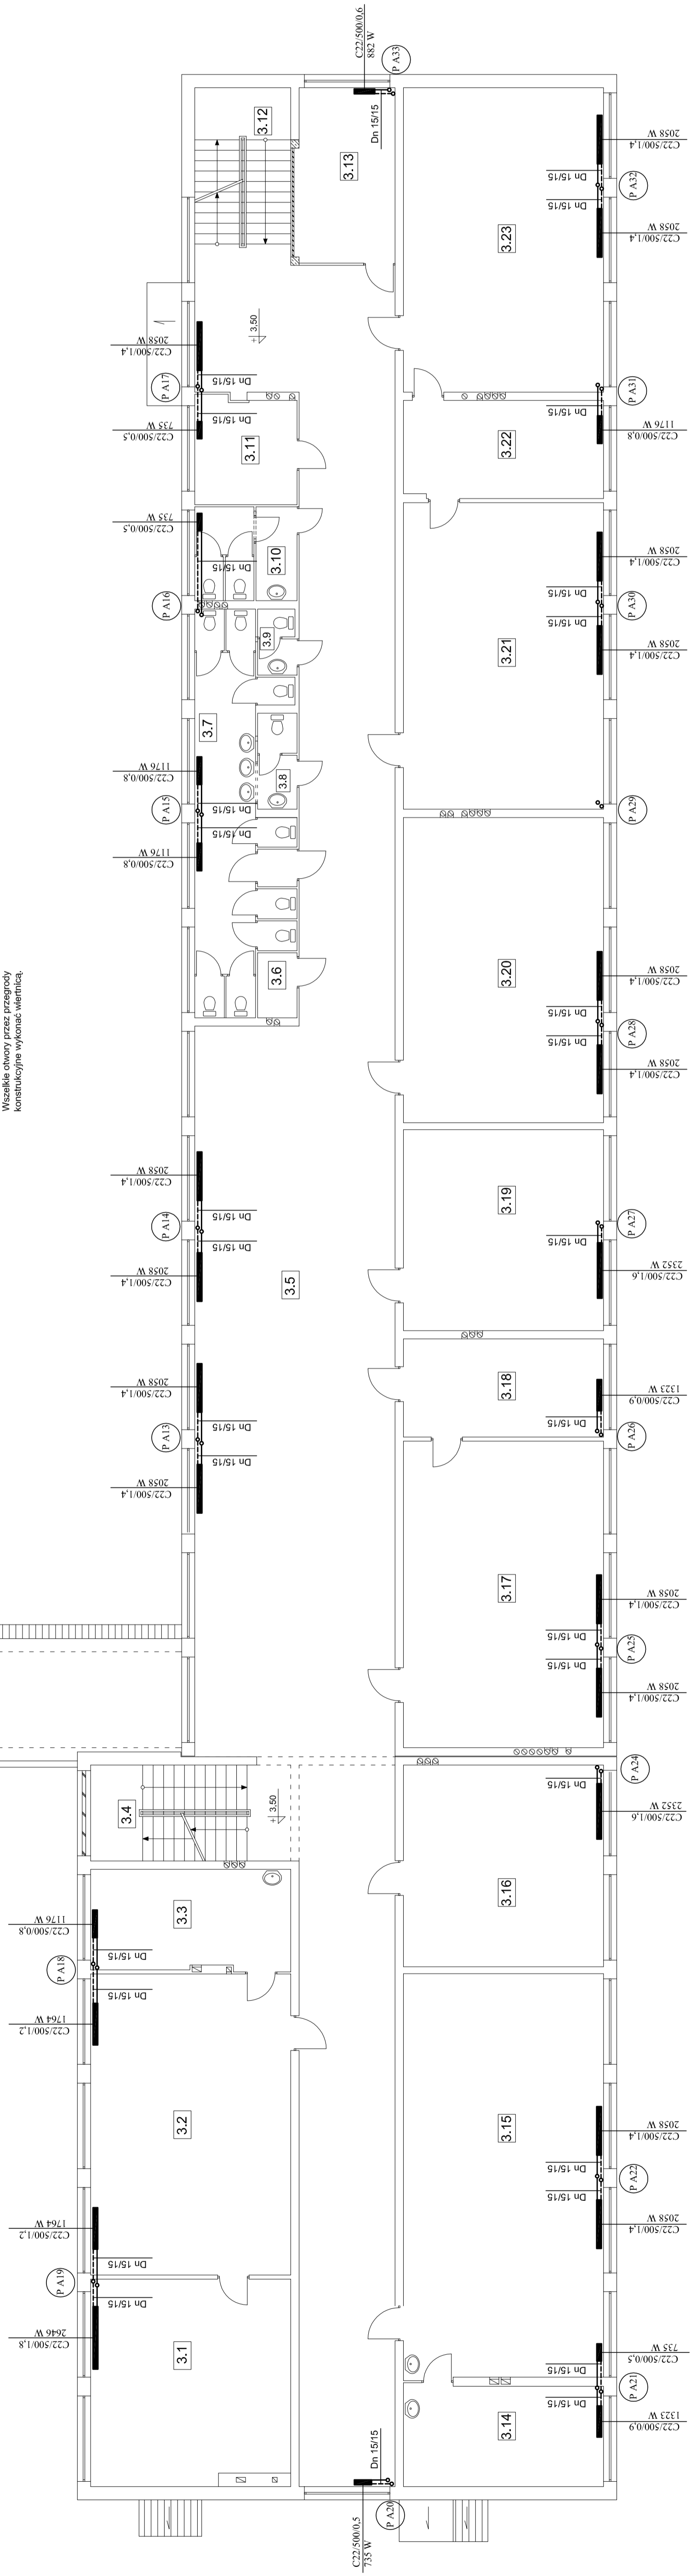[illegible]