PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl

ROZDZIELNICĘ RK WYKONAĆ W OBUDOWIE np;

SAREL 600x800x250

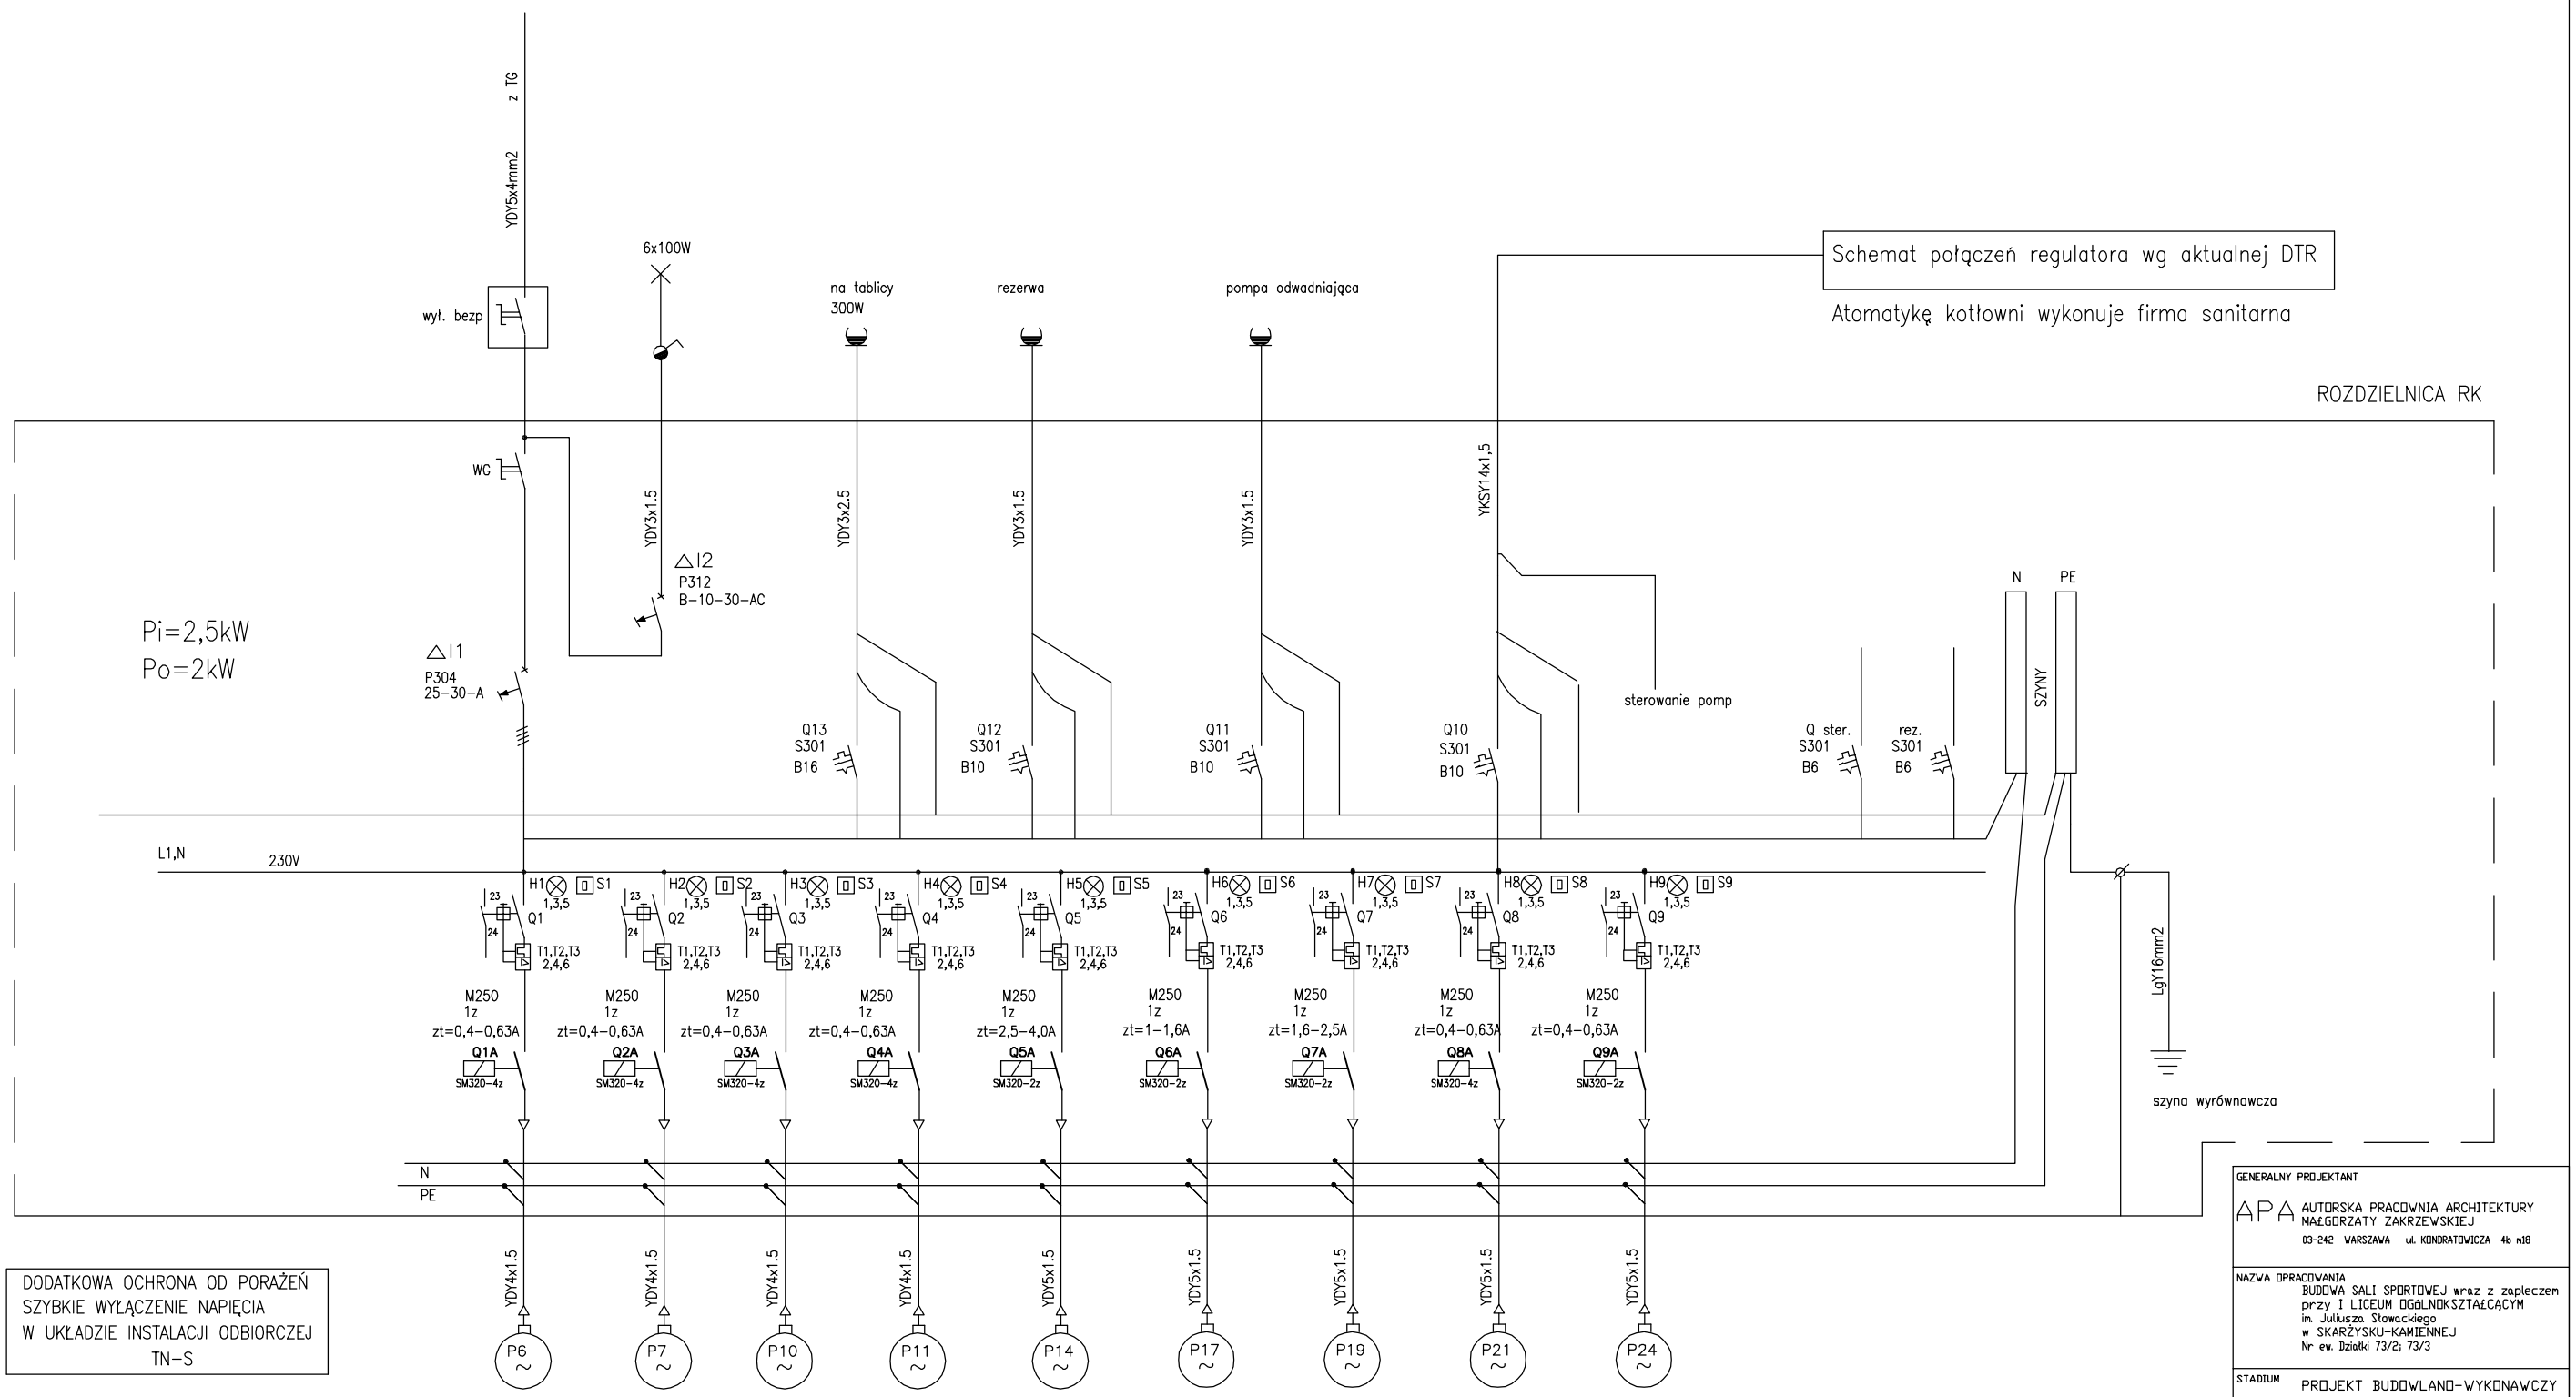

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA W UKŁADZIE INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-S

Oznaczenie pompy		P-6	P-7	P-10	P-11	P-14	P-17	P-19	P21	P24
Typ		32 POs	32 POs	65 POs	65 POs	50 POe	40 POe	50 POe	32 POs	25 PWe
Moc [W]		115W	115W	215W	215W	800W	180W	400W	185W	100W
Prad znamionowy [A]		0,5	0,5	0,52	0,52	3,5	1,23	1,7	0,39	0,44
Napięcie zn. [V]		400V	400V	400V	400V	230V	230V	230V.	400V	230V

GENERALNY PROJEKTANT

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ
03-242 WARSZAWA ul. KONDRATOWICZA 4b m18

NAZWA OPRACOWANIA
BUDOWA SALI SPORTOWEJ wraz z zapleczem przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Juliusza Słowackiego w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Nr ew. Działki 73/2, 73/3

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT	NR UPR.	DATA	PODPIS
STANISŁAW KOWALSKI	upr.proj. St-880/76	07. 2008	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż Mieczysław Dłdziej	upr.proj. St-320/77	07. 2008	

NAZWA RYS. TABLICA TK.SCHEMAT ZASADNICZY

E	SKALA	DATA	NR RYS.
	%	07. 2008	E12