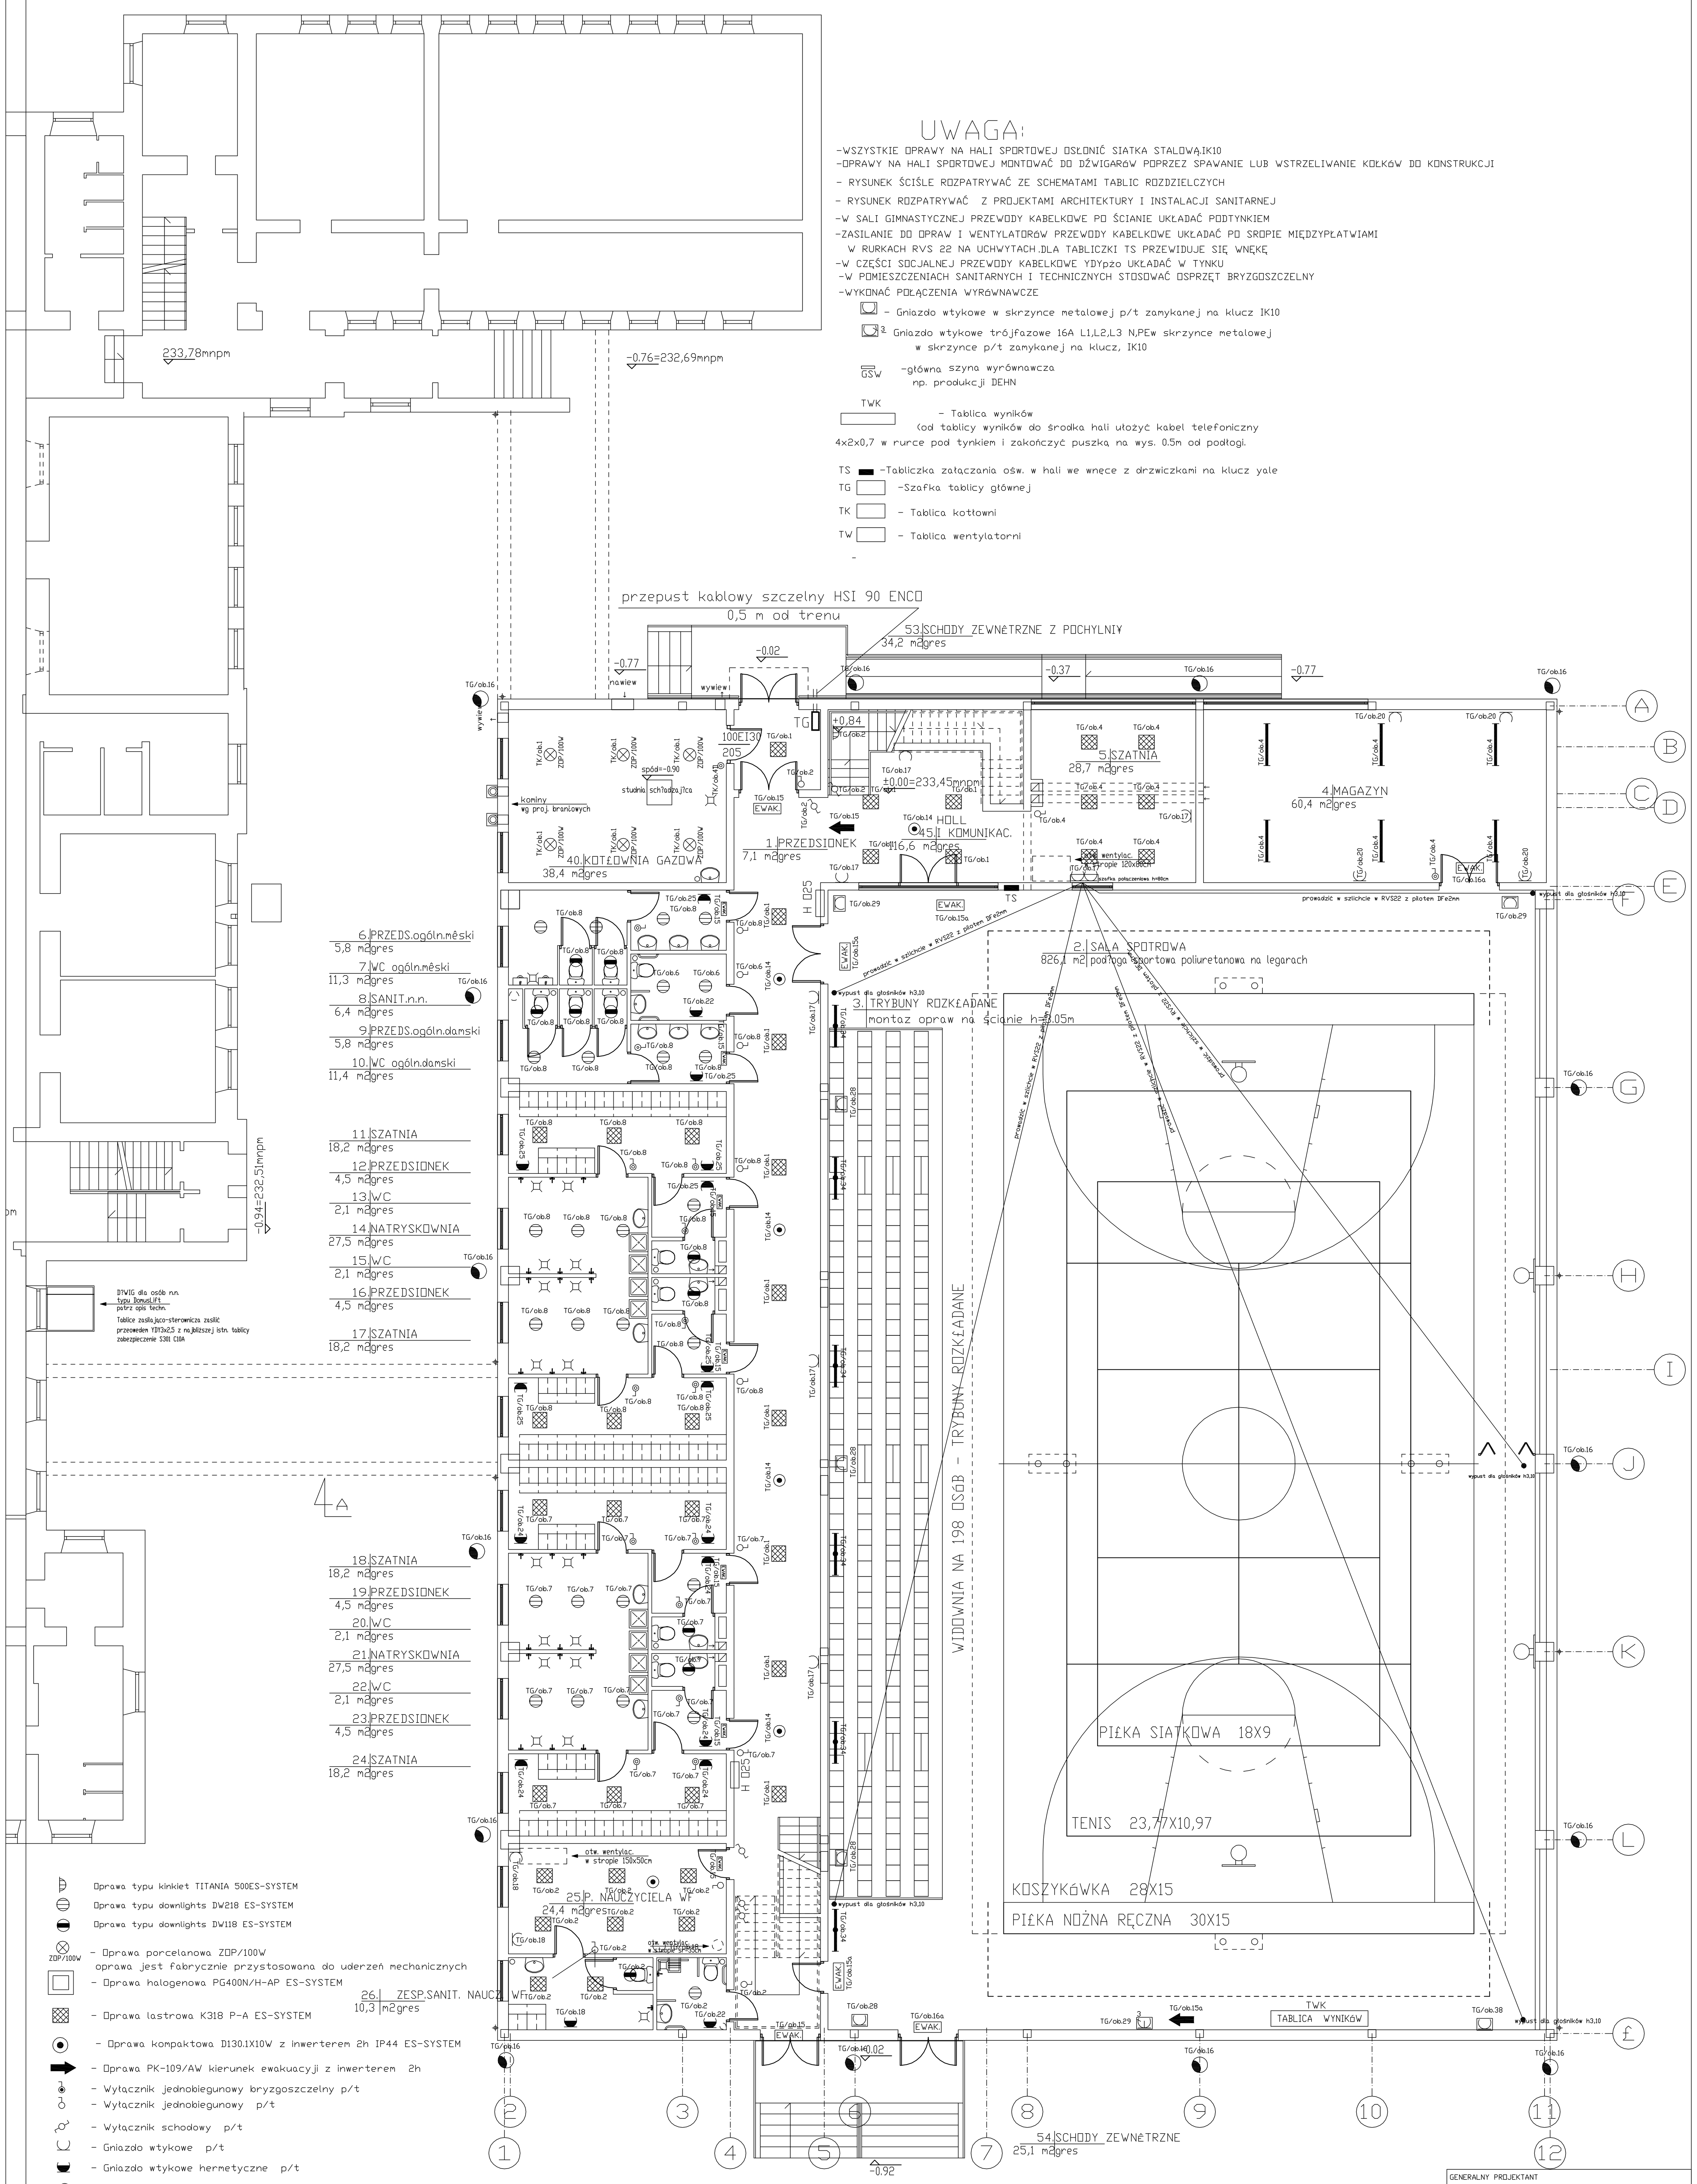

UWAGA:

- -WSZYSTKIE OPRAWY NA HALI SPORTOWEJ OSŁONIĆ SIATKA STALOWĄ.IK10
- -OPRAWY NA HALI SPORTOWEJ MONTOWAĆ DO DŹWIGARÓW POPRZEZ SPAWANIE LUB WSTRZELIWANIE KOŁKÓW DO KONSTRUKCJI
- - RYSUNEK ŚCIŚLE ROZPATRYWAĆ ZE SCHEMATAMI TABLIC ROZDZIELCZYCH
- - RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI ARCHITEKTURY I INSTALACJI SANITARNEJ
- -W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEWODY KABELKOWE PO ŚCIANIE UKŁADAĆ PODTYNKIEM
- -ZASILANIE DO OPRAW I WENTYLATORÓW PRZEWODY KABELKOWE UKŁADAĆ PO SROPIE MIĘDZYPŁATWIAMI W RURKACH RVS 22 NA UCHWYTACH.DLA TABLICZKI TS PRZEWIDUJE SIĘ WNĘKĘ
- -W CZĘŚCI SOCJALNEJ PRZEWODY KABELKOWE YDYpżo UKŁADAĆ W TYNKU
- -W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH I TECHNICZNYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT BRYZGOSZCZELNY
- -WYKONAĆ POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

- Gniazdo wtykowe w skrzynce metalowej p/t zamykanej na klucz IK10

3 Gniazdo wtykowe trójfazowe 16A L1,L2,L3 N,PEw skrzynce metalowej w skrzynce p/t zamykanej na klucz, IK10

GSW -główna szyna wyrównawcza np. produkcji DEHN

TWK - Tablica wyników (od tablicy wyników do środka hali ułożyć kabel telefoniczny 4x2x0,7 w rurce pod tynkiem i zakończyć puszką na wys. 0.5m od podłogi.

TS -Tabliczka załączania ośw. w hali we wnęce z drzwiczkami na klucz yale

TG -Szafka tablicy głównej

TK - Tablica kotłowni

TW - Tablica wentylatorni

Oprawa typu kinkiet TITANIA 500ES-SYSTEM

Oprawa typu downlights DW218 ES-SYSTEM

Oprawa typu downlights DW118 ES-SYSTEM

ZOP/100W - Oprawa porcelanowa ZOP/100W oprawa jest fabrycznie przystosowana do uderzeń mechanicznych

- Oprawa halogenowa PG400N/H-AP ES-SYSTEM

- Oprawa lastrowa K318 P-A ES-SYSTEM

- Oprawa kompaktowa D130.1X10W z inwerterem 2h IP44 ES-SYSTEM

- Oprawa PK-109/AW kierunek ewakuacyji z inwerterem 2h

- Wyłącznik jednobiegunowy bryzgoszczelny p/t

- Wyłącznik jednobiegunowy p/t

- Wyłącznik schodowy p/t

- Gniazdo wtykowe p/t

- Gniazdo wtykowe hermetyczne p/t

-oprawa zewnętrzna PD2.70.H-A ES-SYSTEM na wysięgniku

EWAK. - Oprawa ewakuacyjna z modułem oświetlenia awaryjnego 2h Z piktogramem "WYJŚCIE EWAKUACJI" produkcji FAREL

- Oprawa OPK-220

- Oprawa OPK-240

- Oprawa OPK-140 z inwerterem 2h

SZYBKIE ODŁĄCZENIE NAPIĘCIA W UKŁADZIE INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-S

RZUT PARTERU
1:100

GENERALNY PROJEKTANT			
APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ 03-242 WARSZAWA ul. KONDRATOWICZA 4b m18			
NAZWA OPRACOWANIA: BUDOWA SALI SPORTOWEJ wraz z zapleczem przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Juliusza Słowackiego w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Nr ew. Działki 73/2; 73/3			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
BRANŻA: ELEKTRYCZNA			
PROJEKTANT	NR UPR.	DATA	PODPIS
STANISŁAW KOWALSKI	upr.proj. St-880/76	07 . 2008	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inz Mieczysław Ołdziej	upr.proj. St-320/77	07. 2008	
NAZWA RYS.: Instalacja elektryczna			
E	SKALA 1:100	DATA 07. 2008	NR RYS. E6

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/