


Załącznik nr 5

WYDRUK KOMPUTEROWY Z PORGRAMU AUDYTOR OZC 3.0 DLA STANU ISTNIEJĄCEGO.

Nazwa projektu: Audyt energetyczny budynku
Lokalizacja...: ul. Legionów 131
Projektant....: Mirosław Nędzi
Miejscowość...: Skarżysko- Kamienna
Strefa klim. : 3 Temp. zewnętrzna [°C]: -20
Pow.ogrz. [m2]: 3568 Kubatura ogrz.[m3]...: 10893
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepłą..... Qo[W]: 203700
Zapotrzebowanie na moc ciepłą dla wentylacji.. Qwent[W]: 17616
Dodatkowe zyski ciepła w pomieszczeniach..... Qzc[W]: 0
Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 57.1
Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]: 18.7

Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 1651.75
Qh,[kWh/rok]: 458820
Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [MJ/m2*rok]: 462.9
EA,[kWh/m2*rok]: 128.6
Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [MJ/m3*rok]: 151.6
EV,[kWh/m3*rok]: 42.1

Szczegółowe zestawienie strat energii cieplnej

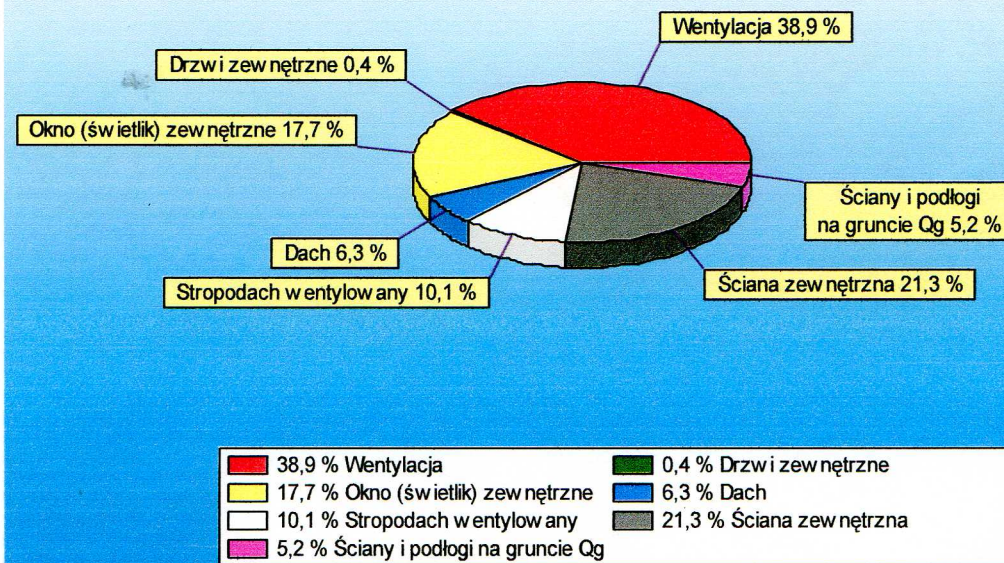

Opis	GJ/rok	kWh/rok	%
Drzwi zewnętrzne	9.77	2713	0.4
Okno (świetlik) zewnętrzne	427.75	118820	17.7
Dach	151.11	41976	6.3
Stropodach wentylowany	244.07	67796	10.1
Ściana zewnętrzna	514.51	142920	21.3
Ściany i podłogi na gruncie	126.42	35116	5.2
Ciepło na wentylację	936.80	260223	38.9
Razem	2410.43	669565	100.0