

Załącznik nr 5

WYDRUK KOMPUTEROWY Z PORGRAMU AUDYTOR OZC 3.0 DLA STANU ISTNIEJĄCEGO.

Nazwa projektu: Audyt energetyczny budynku

Lokalizacja....: Bud. Adm. ul. Sikorskiego 20,

Projektant....: Mirosław Nędzi

Miejscowość....: Skarżysko-Kamienna

Strefa klim. : 3 Temp. zewnętrzna [°C]: -20

Pow.ogrz. [m2]: 2480 Kubatura ogrz.[m3]...: 6698

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepłą..... Qo[W]: 164286

Zapotrzebowanie na moc ciepłą dla wentylacji.. Qwent[W]: 44206

Dodatkowe zyski ciepła w pomieszczeniach..... Qzc[W]: 0

Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 66.2

Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]: 24.5

Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 1240.50

Qh,[kWh/rok]: 344584


Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [MJ/m2*rok]: 500.2

EA,[kWh/m2*rok]: 138.9

Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [MJ/m3*rok]: 185.2

EV,[kWh/m3*rok]: 51.4

Szczegółowe zestawienie strat energii cieplnej

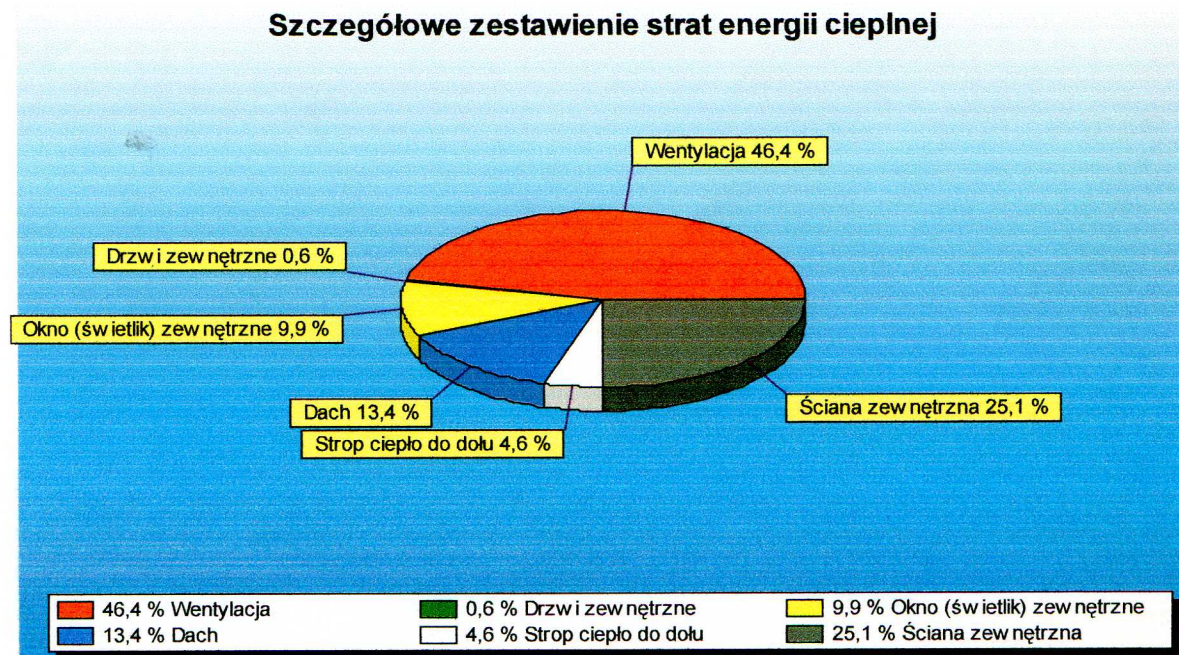

Opis	GJ/rok	kWh/rok	%
Drzwi zewnętrzne	9.63	2675	0.6
Okno (świetlik) zewnętrzne	168.15	46709	9.9
Dach	226.84	63011	13.4
Stropodach wentylowany	78.17	21714	4.6
Ściana zewnętrzna	423.79	117721	25.0
Ciepło na wentylację	785.34	218151	46.4
Razem	1691.93	469981	100.0