


Załącznik nr 5

WYDRUK KOMPUTEROWY Z PORGRAMU AUDYTOR OZC 3.0 DLA STANU ISTNIEJĄCEGO.

Nazwa projektu: Audyt energetyczny budynku
Lokalizacja...: ul. 1-go Maja 82
Projektant...: Mirosław Nędzi
Miejscowość...: Skarżysko-Kamienna
Strefa klim. : 3 Temp. zewnętrzna [°C]: -20
Pow.ogrz. [m2]: 2139 Kubatura ogrz.[m3]...: 7906
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną..... Qo[W]: 160149
Zapotrzebowanie na moc cieplną dla wentylacji.. Qwent[W]: 39318
Dodatkowe zyski ciepła w pomieszczeniach..... Qzc[W]: 0
Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 74.9
Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]: 20.3
Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 1248.07
Qh,[kWh/rok]: 346686
Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [MJ/m2*rok]: 583.5
EA,[kWh/m2*rok]: 162.1
Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [MJ/m3*rok]: 157.9
EV,[kWh/m3*rok]: 43.9

Szczegółowe zestawienie strat energii cieplnej

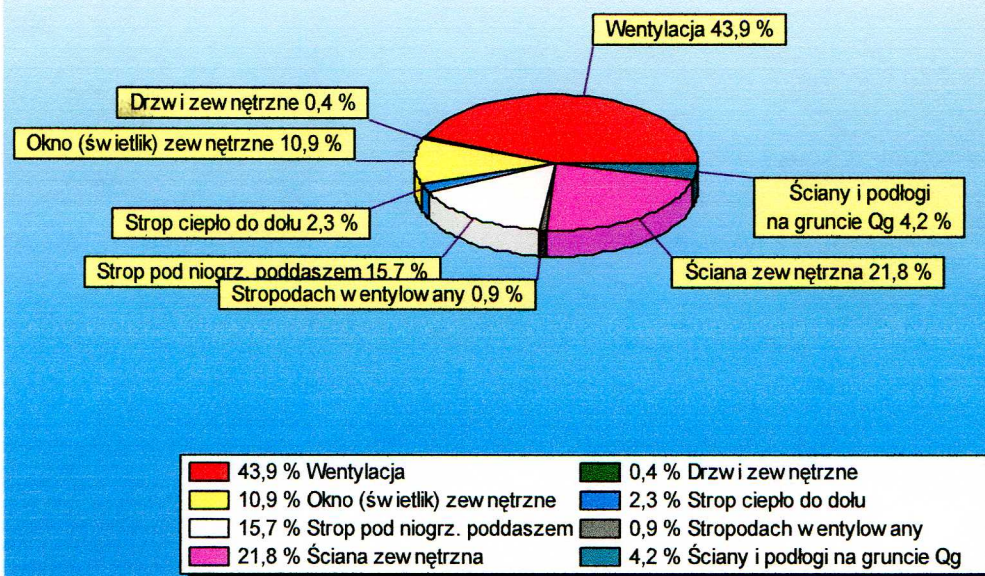

Opis	GJ/rok	kWh/rok	%
Drzwi zewnętrzne	8.37	2326	0.4
Okno (świetlik) zewnętrzne	234.34	65095	10.9
Strop ciepło do dołu	48.55	13485	2.3
Strop pod niogrz. poddaszem	336.66	93515	15.7
Stropodach wentylowany	19.05	5292	0.9
Ściana zewnętrzna	468.17	130046	21.8
Ściany i podłogi na gruncie	90.28	25077	4.2
Ciepło na wentylację	941.80	261610	43.9