

Załącznik nr 5

WYDRUK KOMPUTEROWY Z PORGRAMU AUDYTOR OZC 3.0 DLA STANU ISTNIEJĄCEGO.

Nazwa projektu: Audyt energetyczny budynku

Lokalizacja....: ul. Piłsudskiego 50

Projektant.....: Mirosław Nędzi

Miejscowość....: Skarżysko-Kamienna

Strefa klim. : 3 Temp. zewnętrzna [°C]: -20

Pow.ogrz. [m2]: 3041 Kubatura ogroz.[m3]....: 10643

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepłą..... Qo[W]: 99287

Zapotrzebowanie na moc ciepłą dla wentylacji.. Qwent[W]: 14723

Dodatkowe zyski ciepła w pomieszczeniach..... Qzc[W]: 0

Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 32.6

Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]: 9.3

Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 864.00

Qh,[kWh/rok]: 240001


Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [MJ/m2*rok]: 284.1

EA,[kWh/m2*rok]: 78.9

Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [MJ/m3*rok]: 81.2

EV,[kWh/m3*rok]: 22.6

Szczegółowe zestawienie strat energii cieplnej

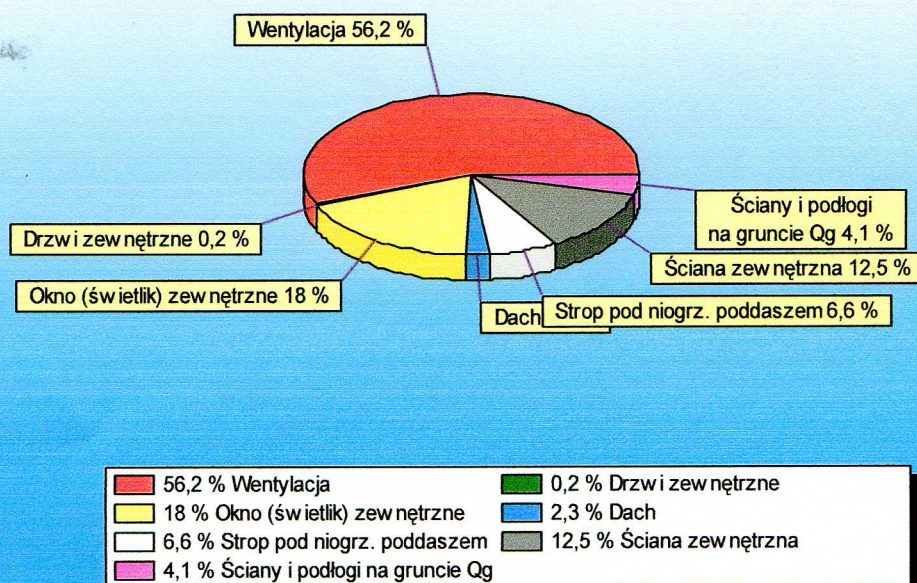

Opis	GJ/rok	kWh/rok	%
Drzwi zewnętrzne	3.33	926	0.2
Okno (świetlik) zewnętrzne	299.51	83198	18.0
Dach	38.99	10830	2.3
Strop pod niogrz. poddaszem	109.24	30345	6.6
Ściana zewnętrzna	208.09	57802	12.5
Ściany i podłogi na gruncie	67.62	18783	4.1
Ciepło na wentylację	933.34	259261	56.2
Razem	1660.12	461144	100.0