


Minimalna szerokość wykopu:

20 cm+średnica zewnętrzna dla gazociągu montowanego nad wykopem

40 cm+średnica zewnętrzna dla gazociągu montowanego w wykopie

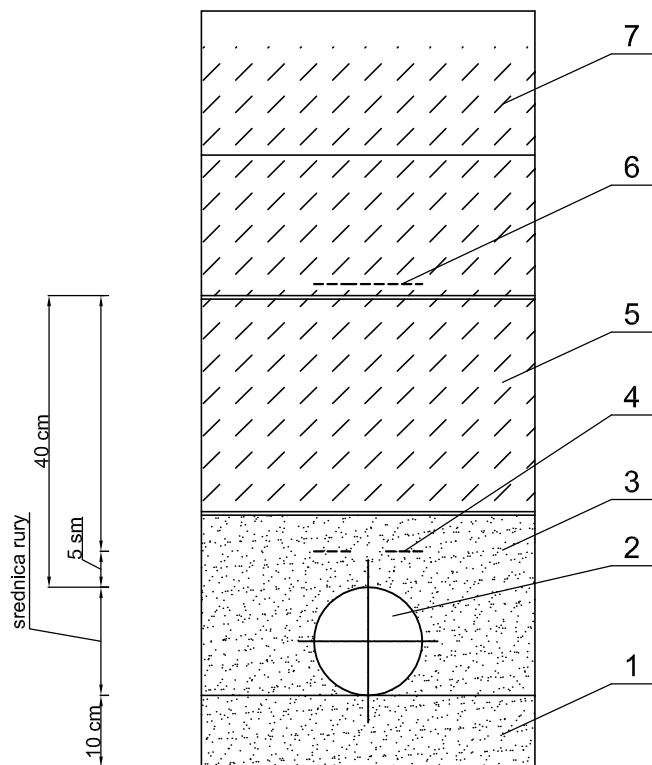

- 1- podsypka piaskowa
- 2- gazociąg PE 90x8,2 (SDR11)
- 3- nadsypka piaskowa
- 4- taśma lub drut lokalizacyjny wg ZN-G-3001 i ZN-G-3002
- 5- grunt rodzimy
- 6- taśma ostrzegawcza w kolorze żółtym wg ZN-G-3001 i ZN-G-3002
- 7- grunt rodzimy

OBJEKT				
PRZYŁĄCZE GAZOWE (dz. nr ew. 73/2, 73/3, ul.1-go Maja 48, Skrzysko-Kamienna)				
INWESTOR				
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Juliusza Słowackiego ul.1-go Maja 82, 26-110 Skarżysko-Kamienna				
PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. BARTOSZ KOWALCZYK	NR UPRAWN.	PODPIS	STADIUM:	PW
	MAZ/0515/POOS/06	<i>Kowalczyk</i>	BRANŻA:	SANITARNA
	NUMER RYSUNKU 5			
TEMAT			SKALA	DATA
SCHEMAT UŁOŻENIA GAZOCIĄGU				07.2008