


INSTALACJA ODGROMOWA

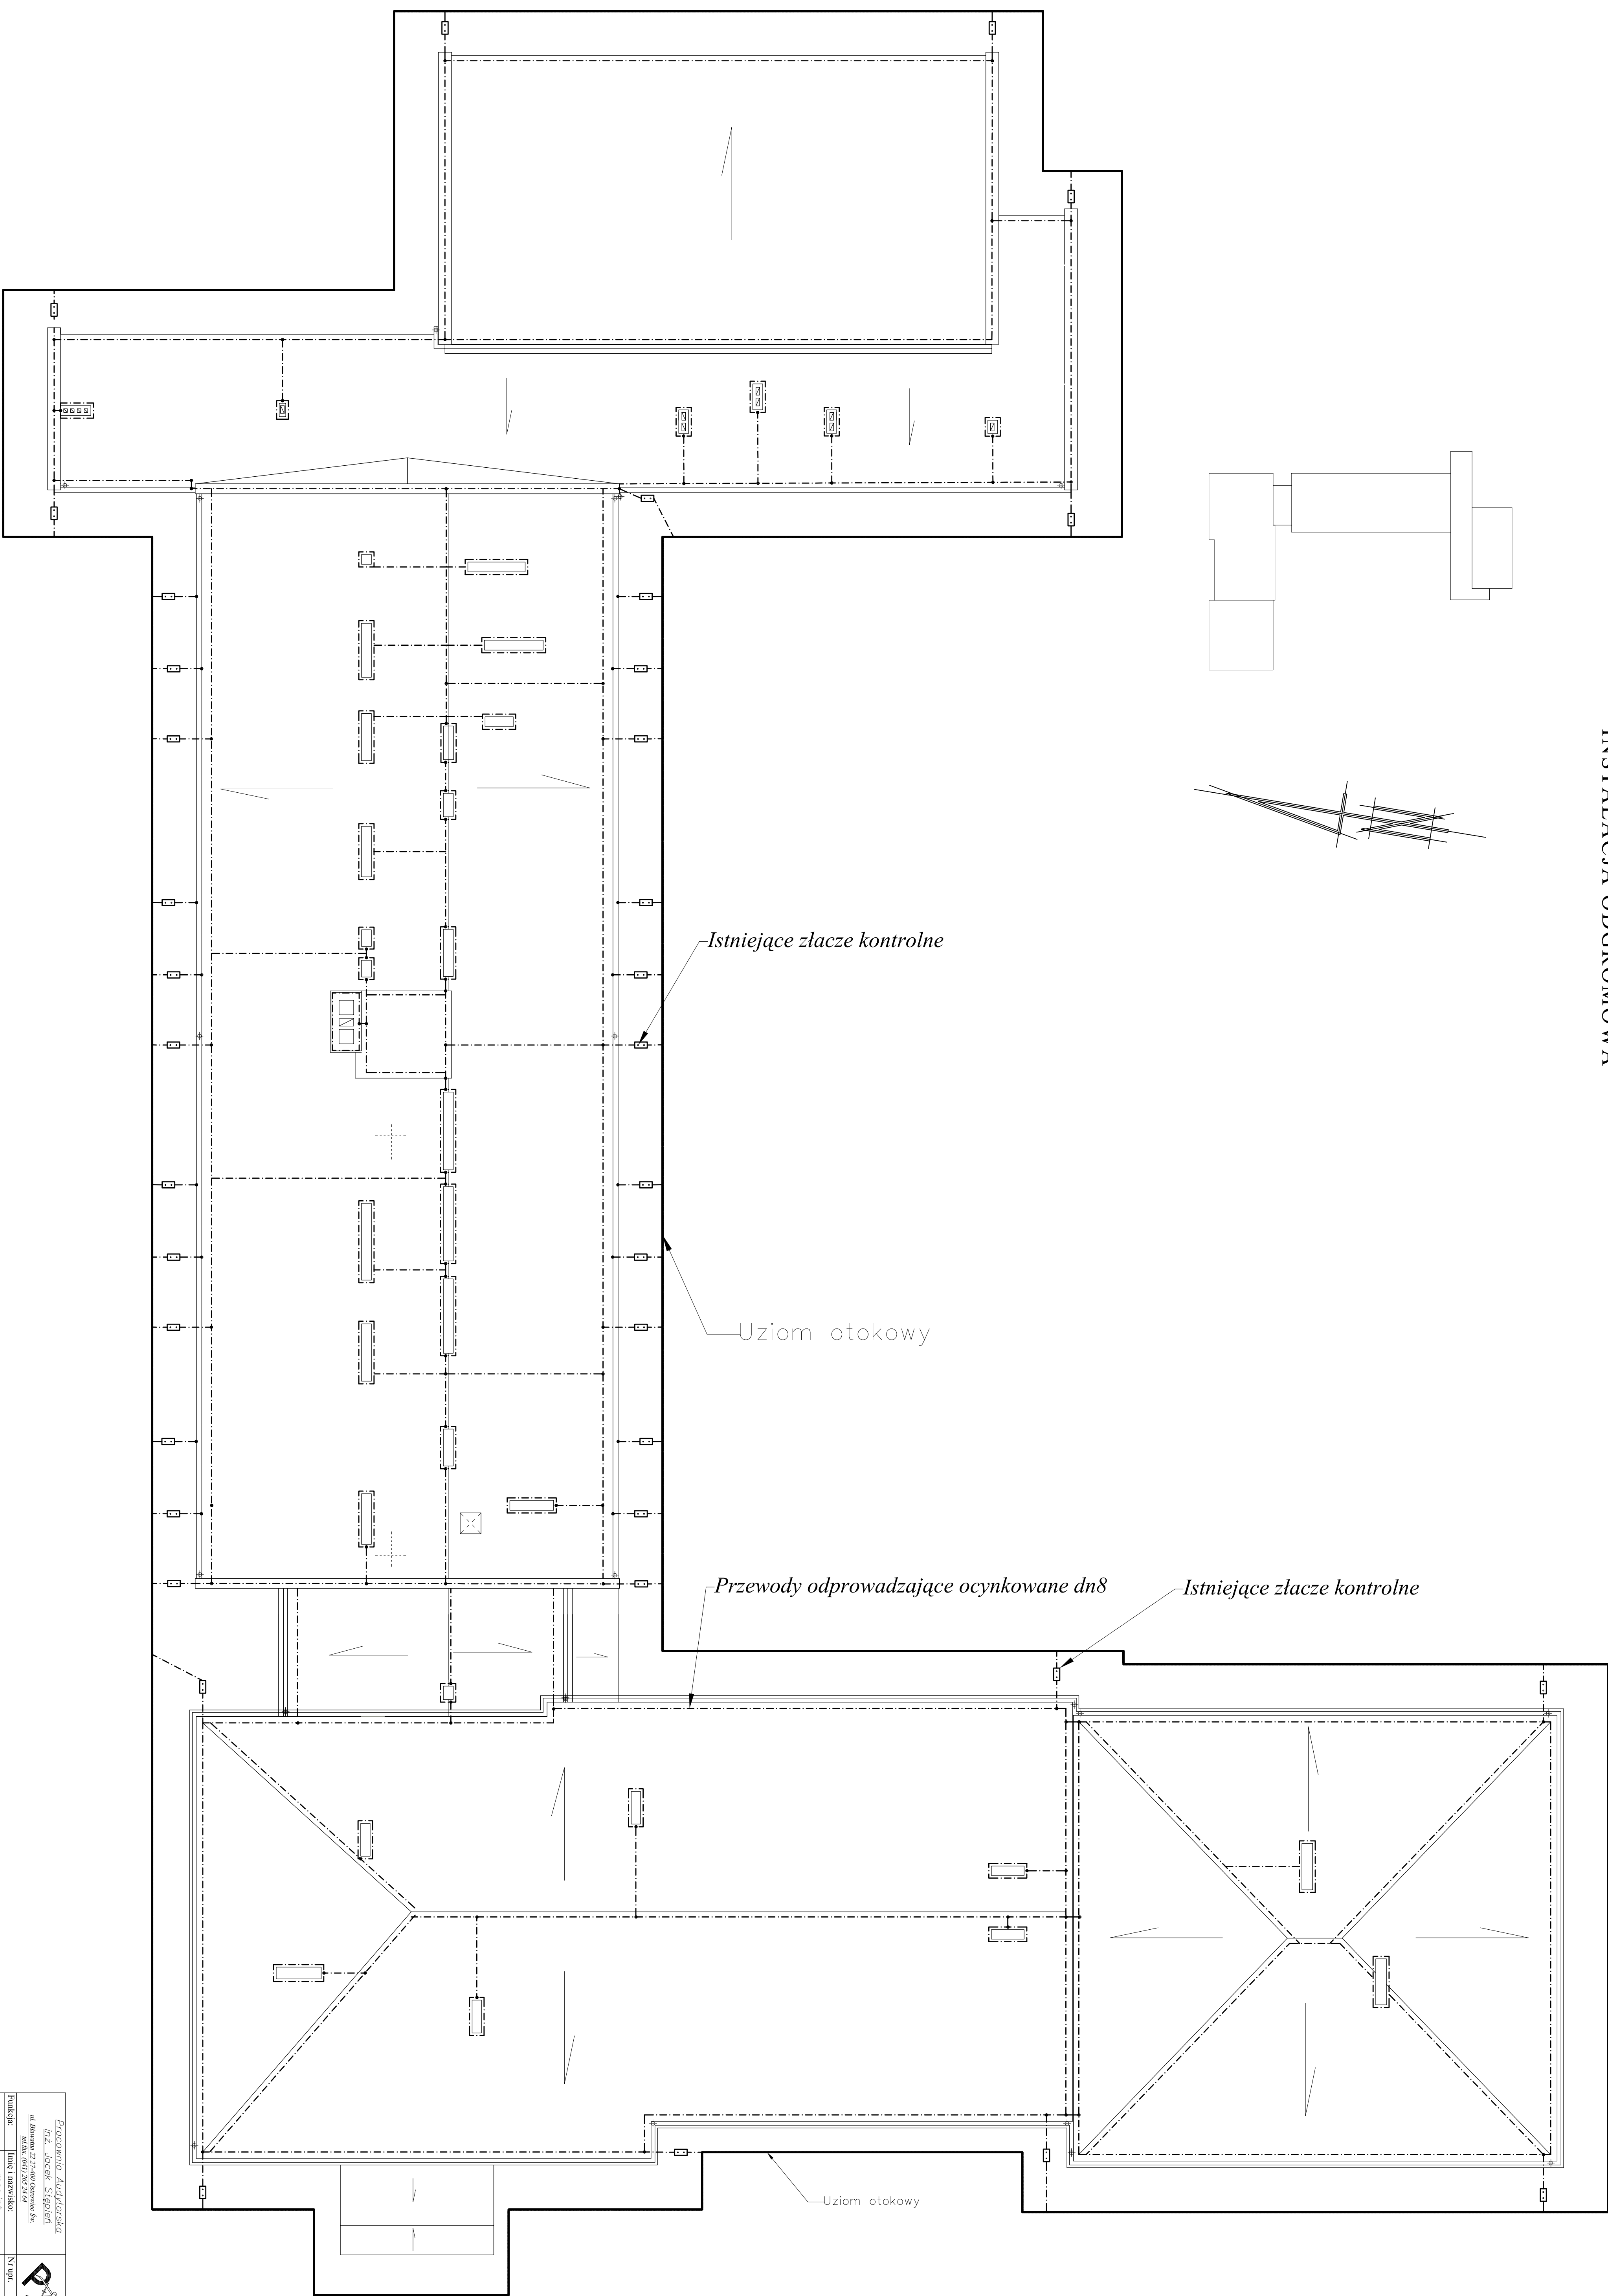

UWAGA:
JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE ZASTOSOWAĆ DRUT
OCYNKOWANY dn8, ZWODY PŁONOME UMIEŚCIĆ W RURKACH
WINDUROWYCH Ø28 PROWADZONYCH POD WASTWIA OCIEPLENIA.
CAŁOŚĆ PRAC WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMAMI BUDOWLANYMI
PRZEPISANymi BHP.

[illegible]