PRZEKRÓJ IV-IV
Skala 1:100

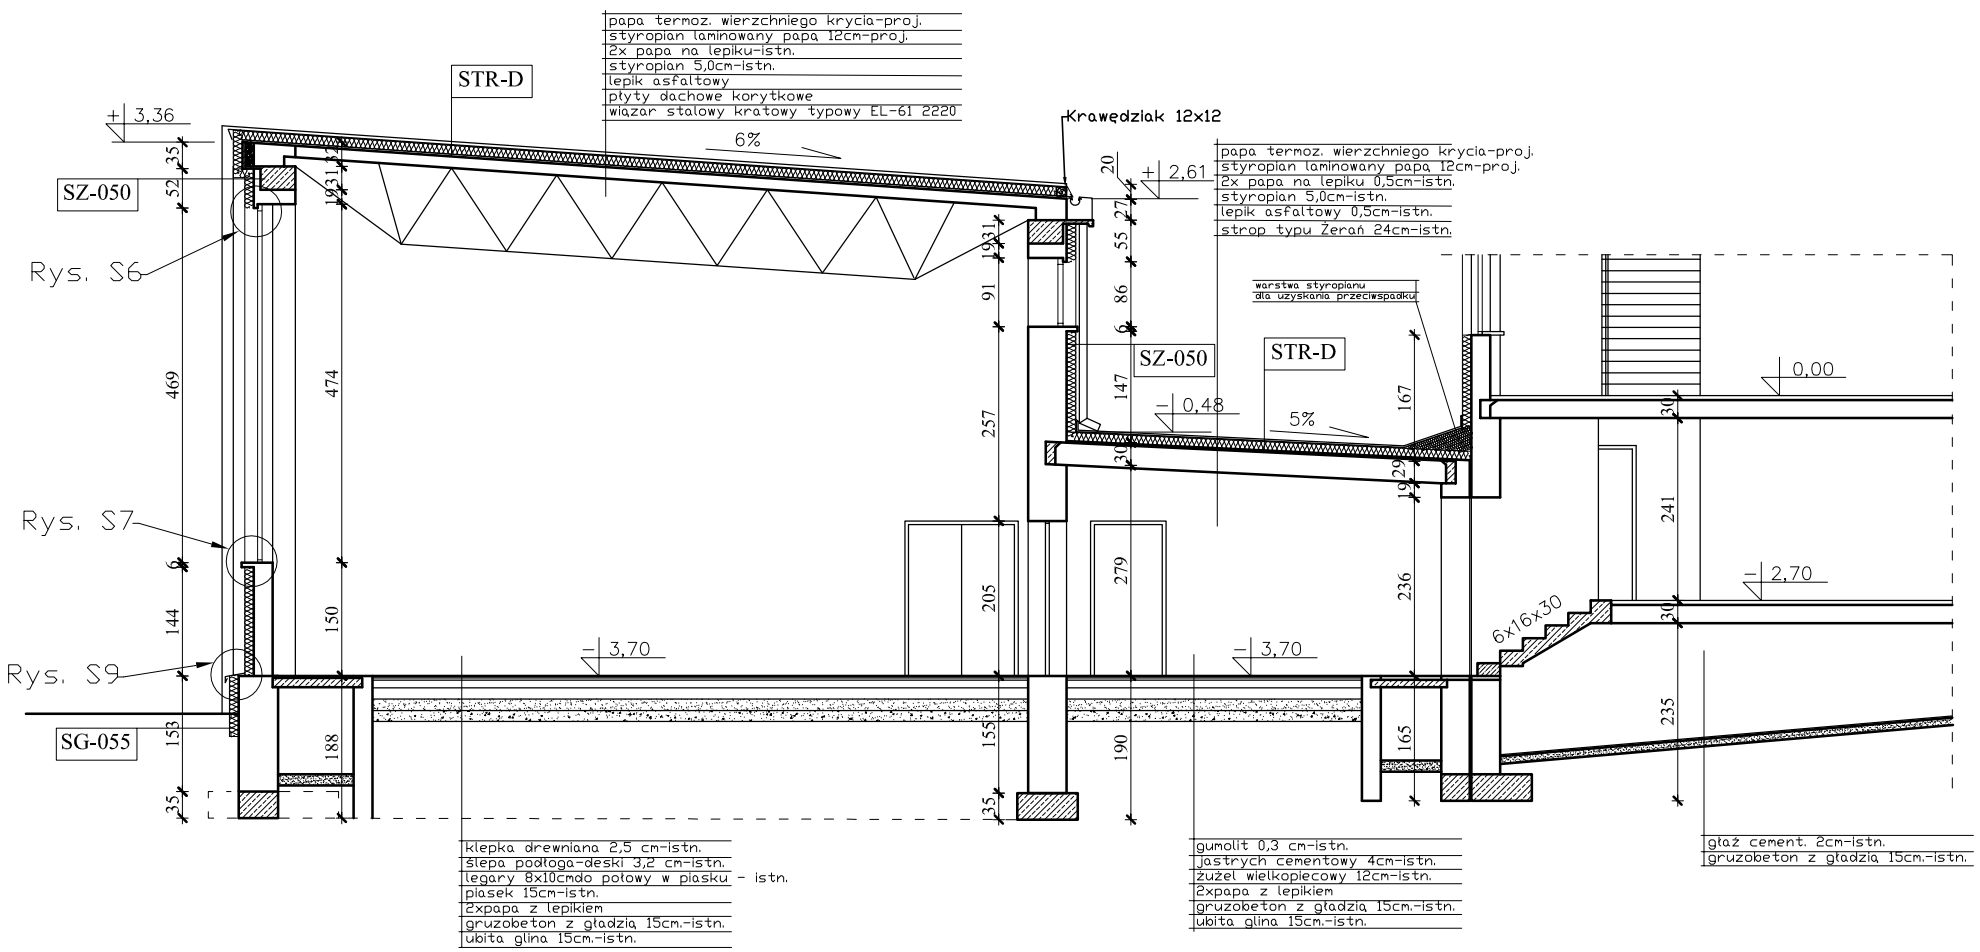

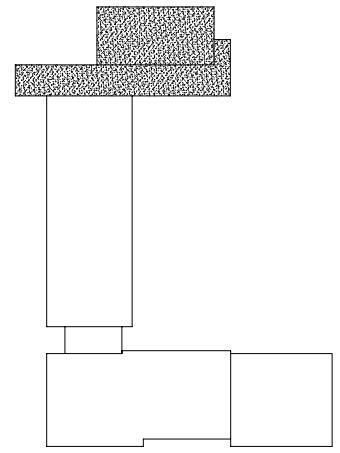

SG-055	Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych
Ściany zewnętrzne poniżej terenu docieplić styropianem gr. 12cm XPS300-034 o współczynnik λ=0,034 W/m²·K do głębokości 30cm poniżej terenu.	

STR-D	Strop nad ostatnią kondygnacją
Strop nad ostatnią kondygnacją ocieplić styropianem o współczynniku λ=0,036 W/m²·K gr. 14cm, jednostronnie laminowanym papą	

SZ-050	Ściany zewnętrzne
Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS70-031 o współczynnik λ=0,031 W/m²·K gr. 12cm.	

Pracownia Audytorska
inż. Jacek Stępień
ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św.
tel.fax. (041) 265 24 64

Numer rys.: 3C

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:
Projektował:	mgr inż.arch. Zbigniew Doktór	227/KL/72	
Opracował:	mgr inż. Jarosław Religa	-------	
Opracował:	——	——	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ	

Branża: Architektura

Skala: 1:100

Inwestor:
Starostwo Powiatowe
w Skarżsku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko Kamienna

Adres:
Zespół Szkół Technicznych
ul. Tysiąclecia 22
26-110 Skarżysko Kamienna

Data opracowania projektu : listopad 2009

Rodzaj projektu:
PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI

Temat:
Przekrój IV-IV - *segment C*