
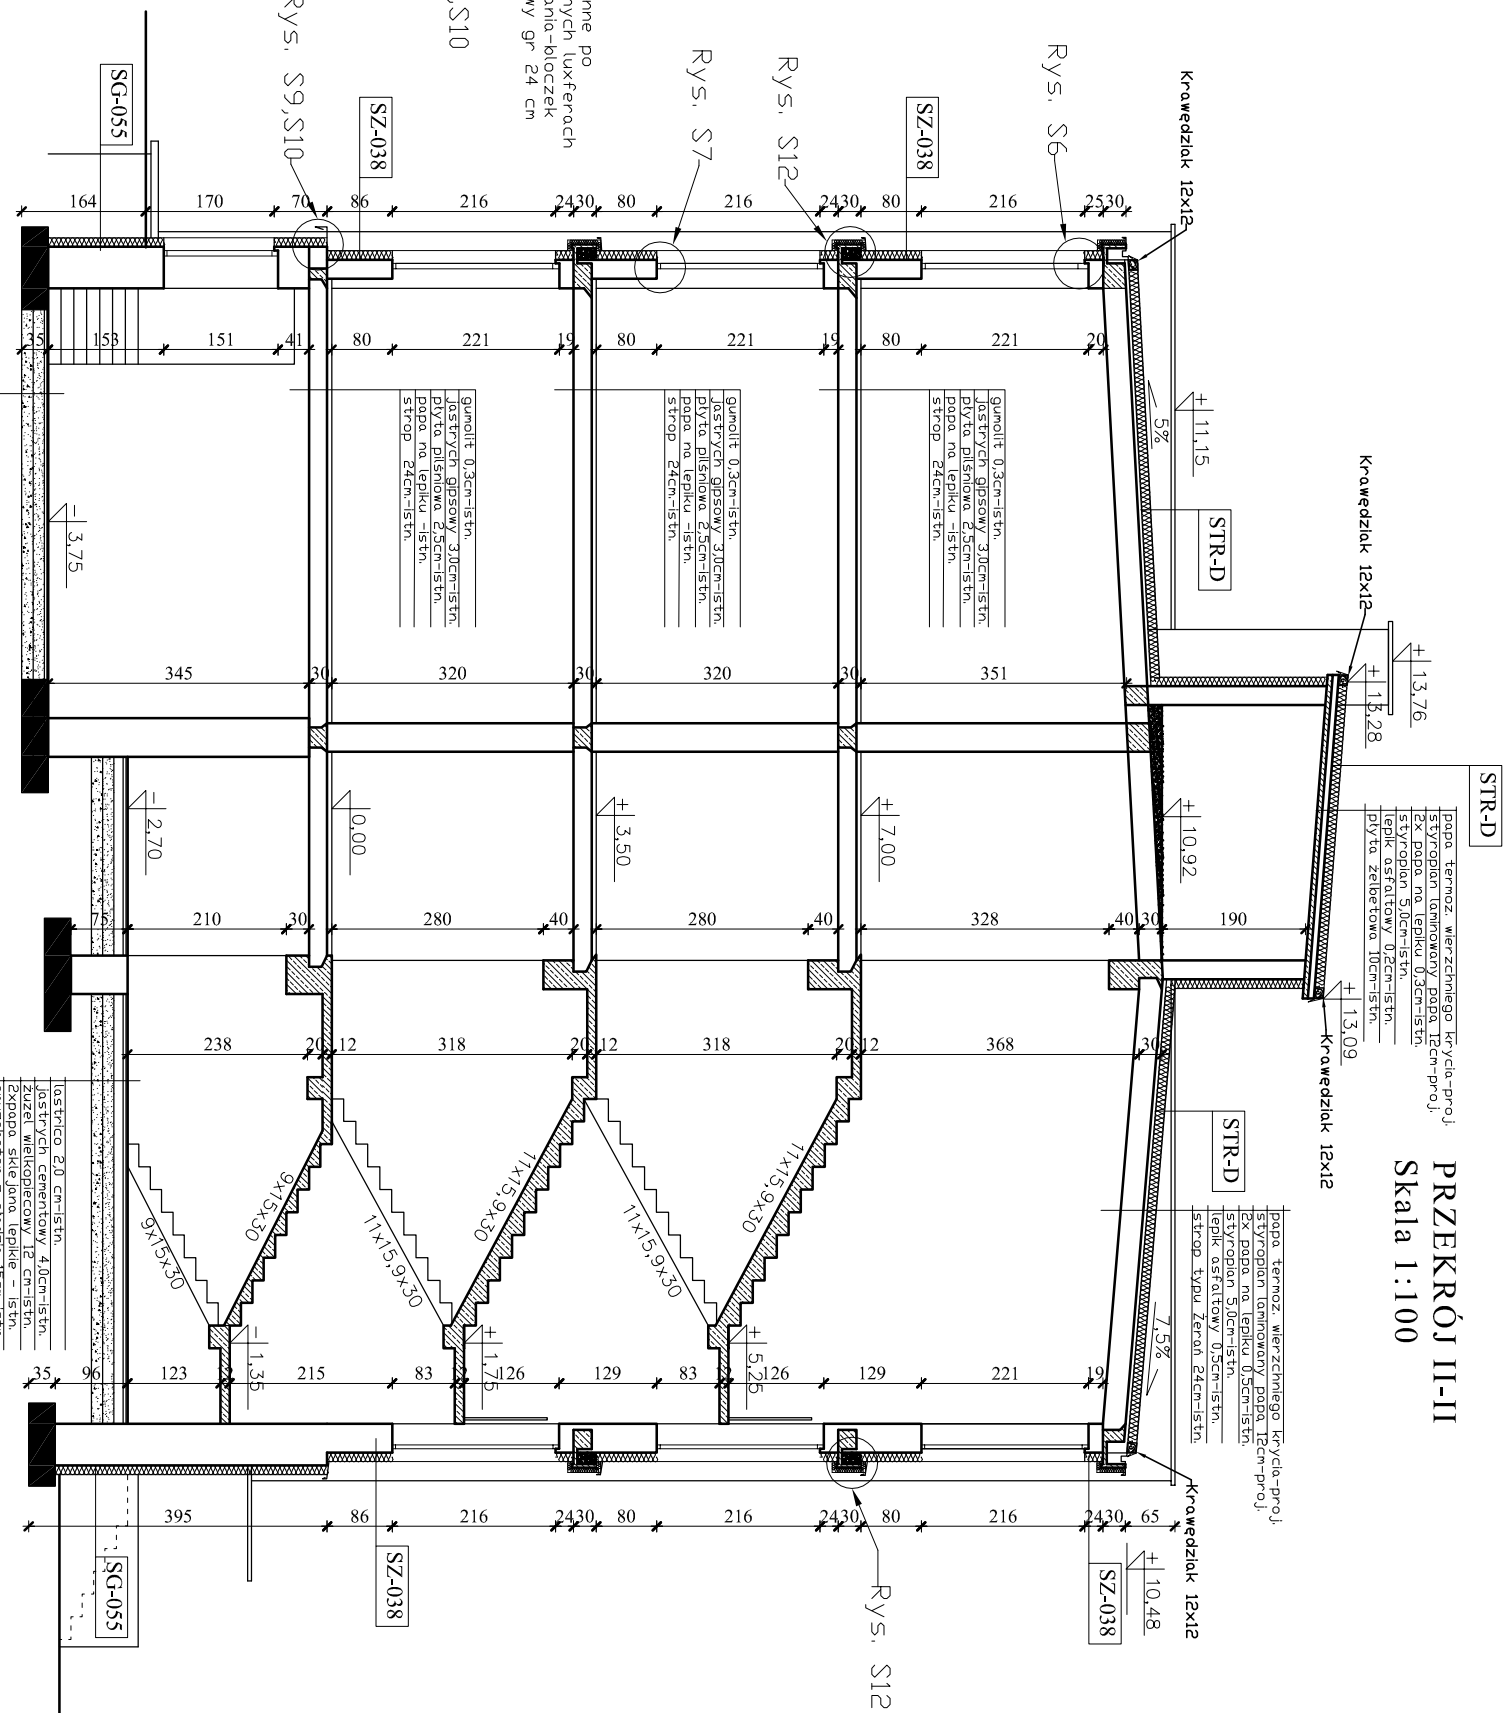


PRZEMKÓJ III-III
Skala 1:100

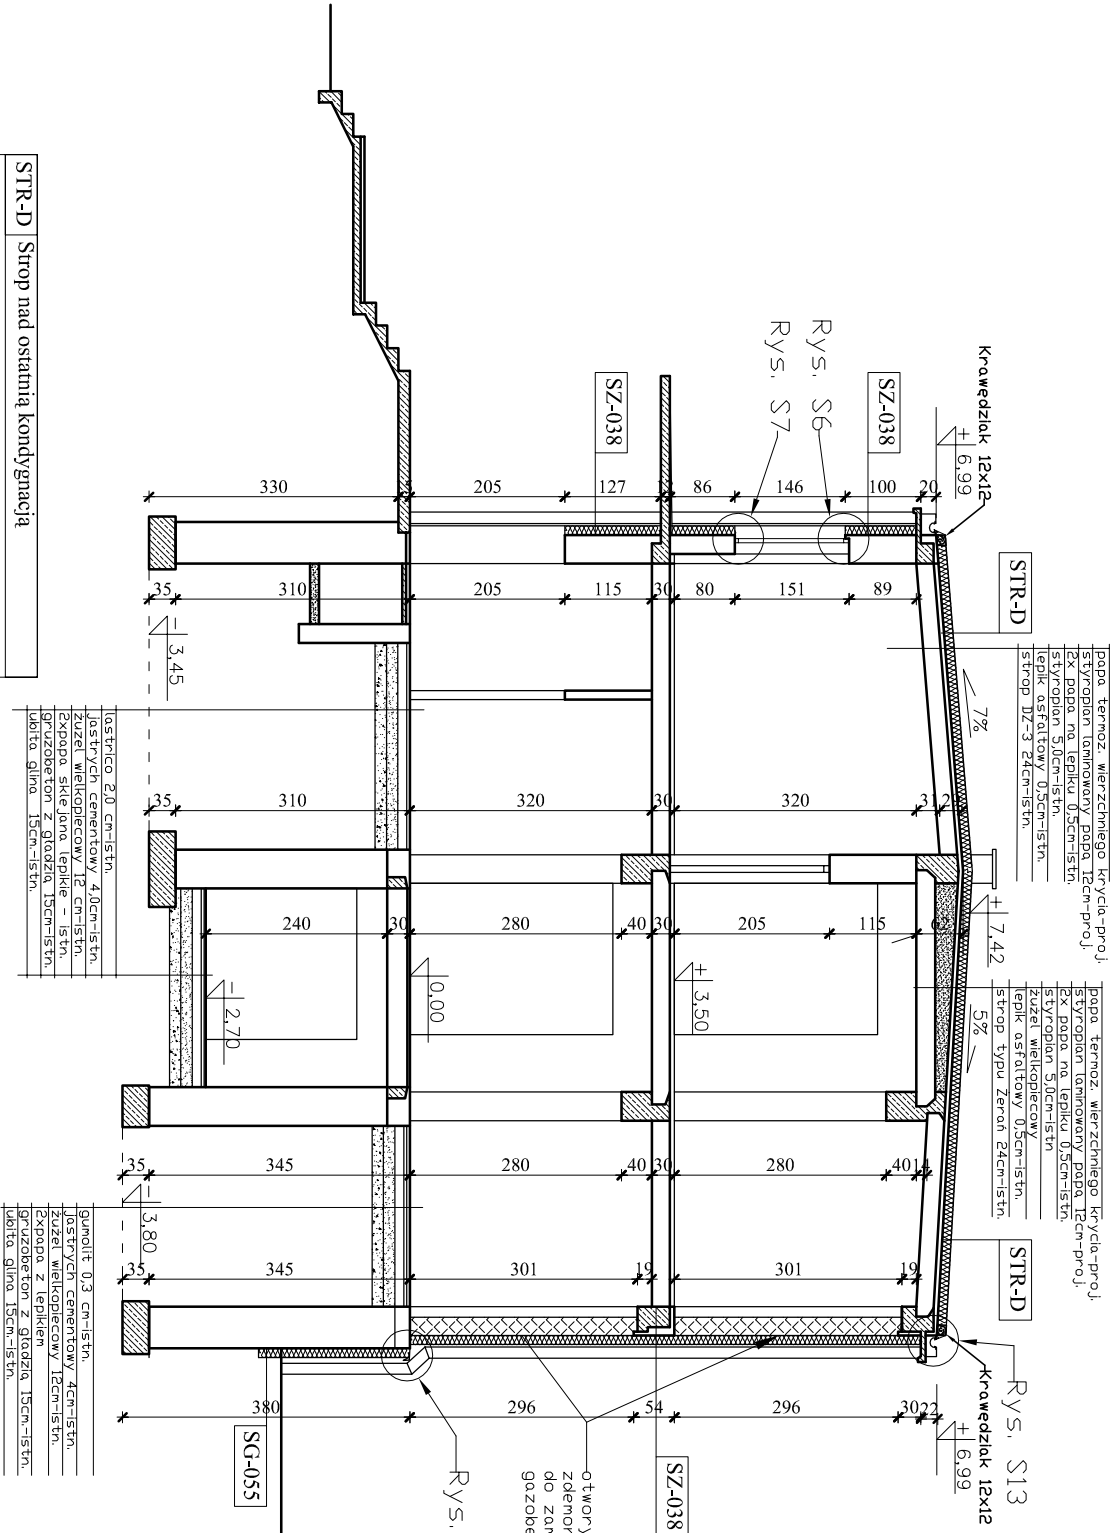


STR-D Strop nad ostatnią kondygnacją
Strop nad ostatnią kondygnacją ocieplić styropianem jednostronnie laminowanym papą EPS200-036 gr. 14cm.

SZ-038 Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS70-031 o współczynnik $\lambda=0,031$ W/m²·K gr. 12cm.

SG-055 Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych
Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych ocieplić styropianem XPS300-034 o współczynnik $\lambda=0,034$ W/m²·K gr. 12cm, w miejscu podpiwniczonym do głębokości posadowienia fundamentów w miejscu niepodpiwniczonym do głębokości 30 cm poniżej poziomu terenu.

LEGENDA:



– podmurówanie i zamurowanie istniejących otworów okiennych

Pracownia Architekcyjna inż. Jacek Stepień		Numer rys.: 6B	
ul. Białostocka 22-27-400 Opatów St.			
tel. 601 265 24 64			
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Dokić	227/KL/72	
Opracował:	mgr inż. Jacek Stepień	-----	
Opracował:	-----	-----	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90 WL	
Temat: Przekrój II-II, III-III - segment B			