RZUT NISKIEGO PARTERU-*SEGMENT B*
Skala 1:100

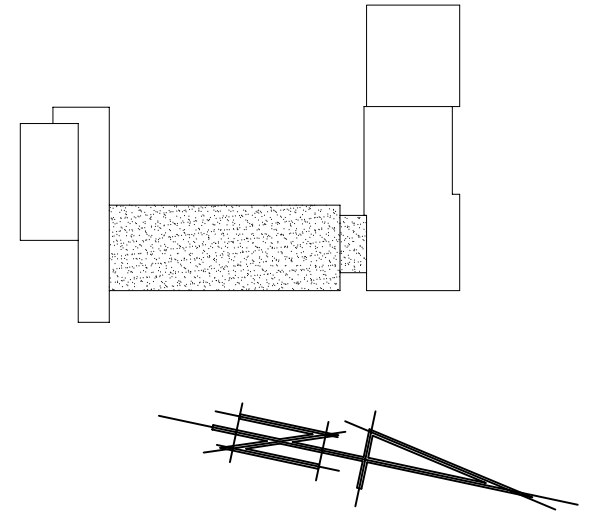

SG-055	Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych
Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych ocieplić styropianem XPS300-034 o współczynnik λ=0,034 W/m²·K gr. 12cm, w miejscu podpiwniczonym do głębokości posadowienia fundamentów w miejscu niepodpiwniczonym do głębokości 30 cm poniżej poziomu terenu.	

– likwidacja istniejących garaży blaszanych

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bliwatna 22 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64		Numer rys.: 1B	Branża: Architektura Skala: 1:100
Inwestor: *Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko Kamienna*			Adres: *Zespół Szkół Technicznych ul. Tysiąclecia 22 Skarżysko Kamienna*
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:
Projektował:	mgr inż.arch. Zbigniew Doktór	227/KL/72	
Opracował:	mgr inż. Jarosław Religa	------	
Opracował:	——	——	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ	
Data opracowania projektu : listopad 2009			
Rodzaj projektu: *PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI*			
Temat: Rzut niskiego parteru - *segment B*			