ZESTAWIENIE TEMPERATUR

NUMER	NAZWA POMIESZCZENIA	TEMPRATURA
0/01	KOMUNIKACJA	16 °C
0/02	POM.GOSPODARCZE	16 °C
0/03	POM.GOSPODARCZE	16 °C
0/04	POM.GOSPODARCZE	16 °C
0/05	POM.GOSPODARCZE	16 °C
0/06	POM.GOSPODARCZE	8 °C
0/07	POM.GOSPODARCZE	16 °C
0/08	POM.GOSPODARCZE	16 °C
0/09	POM.GOSPODARCZE	16 °C
0/10	POM.GOSPODARCZE	16 °C
0/11	POM.GOSPODARCZE	16 °C

Przewody główne rozprowadzajace prowadzone pod stropem pomieszczeń .

Główne przewody rozprowadzające - poziomy oraz piony doprowadzający ciepło z rozdzielacza oraz odcinek od ciepłonierza do rozdzielaczy należy zaizolować otulinami typu Stainorm 300 gr. 20 mm i w pomieszczeniach nie technicznych zabudować karon - gipsem.

Piony i gałązki do poszczególnych grzejników nie izolowane i nie zabudowane.

Wszelkie otwory przez przegrody konstrukcyjne wykonać wiertnicą.

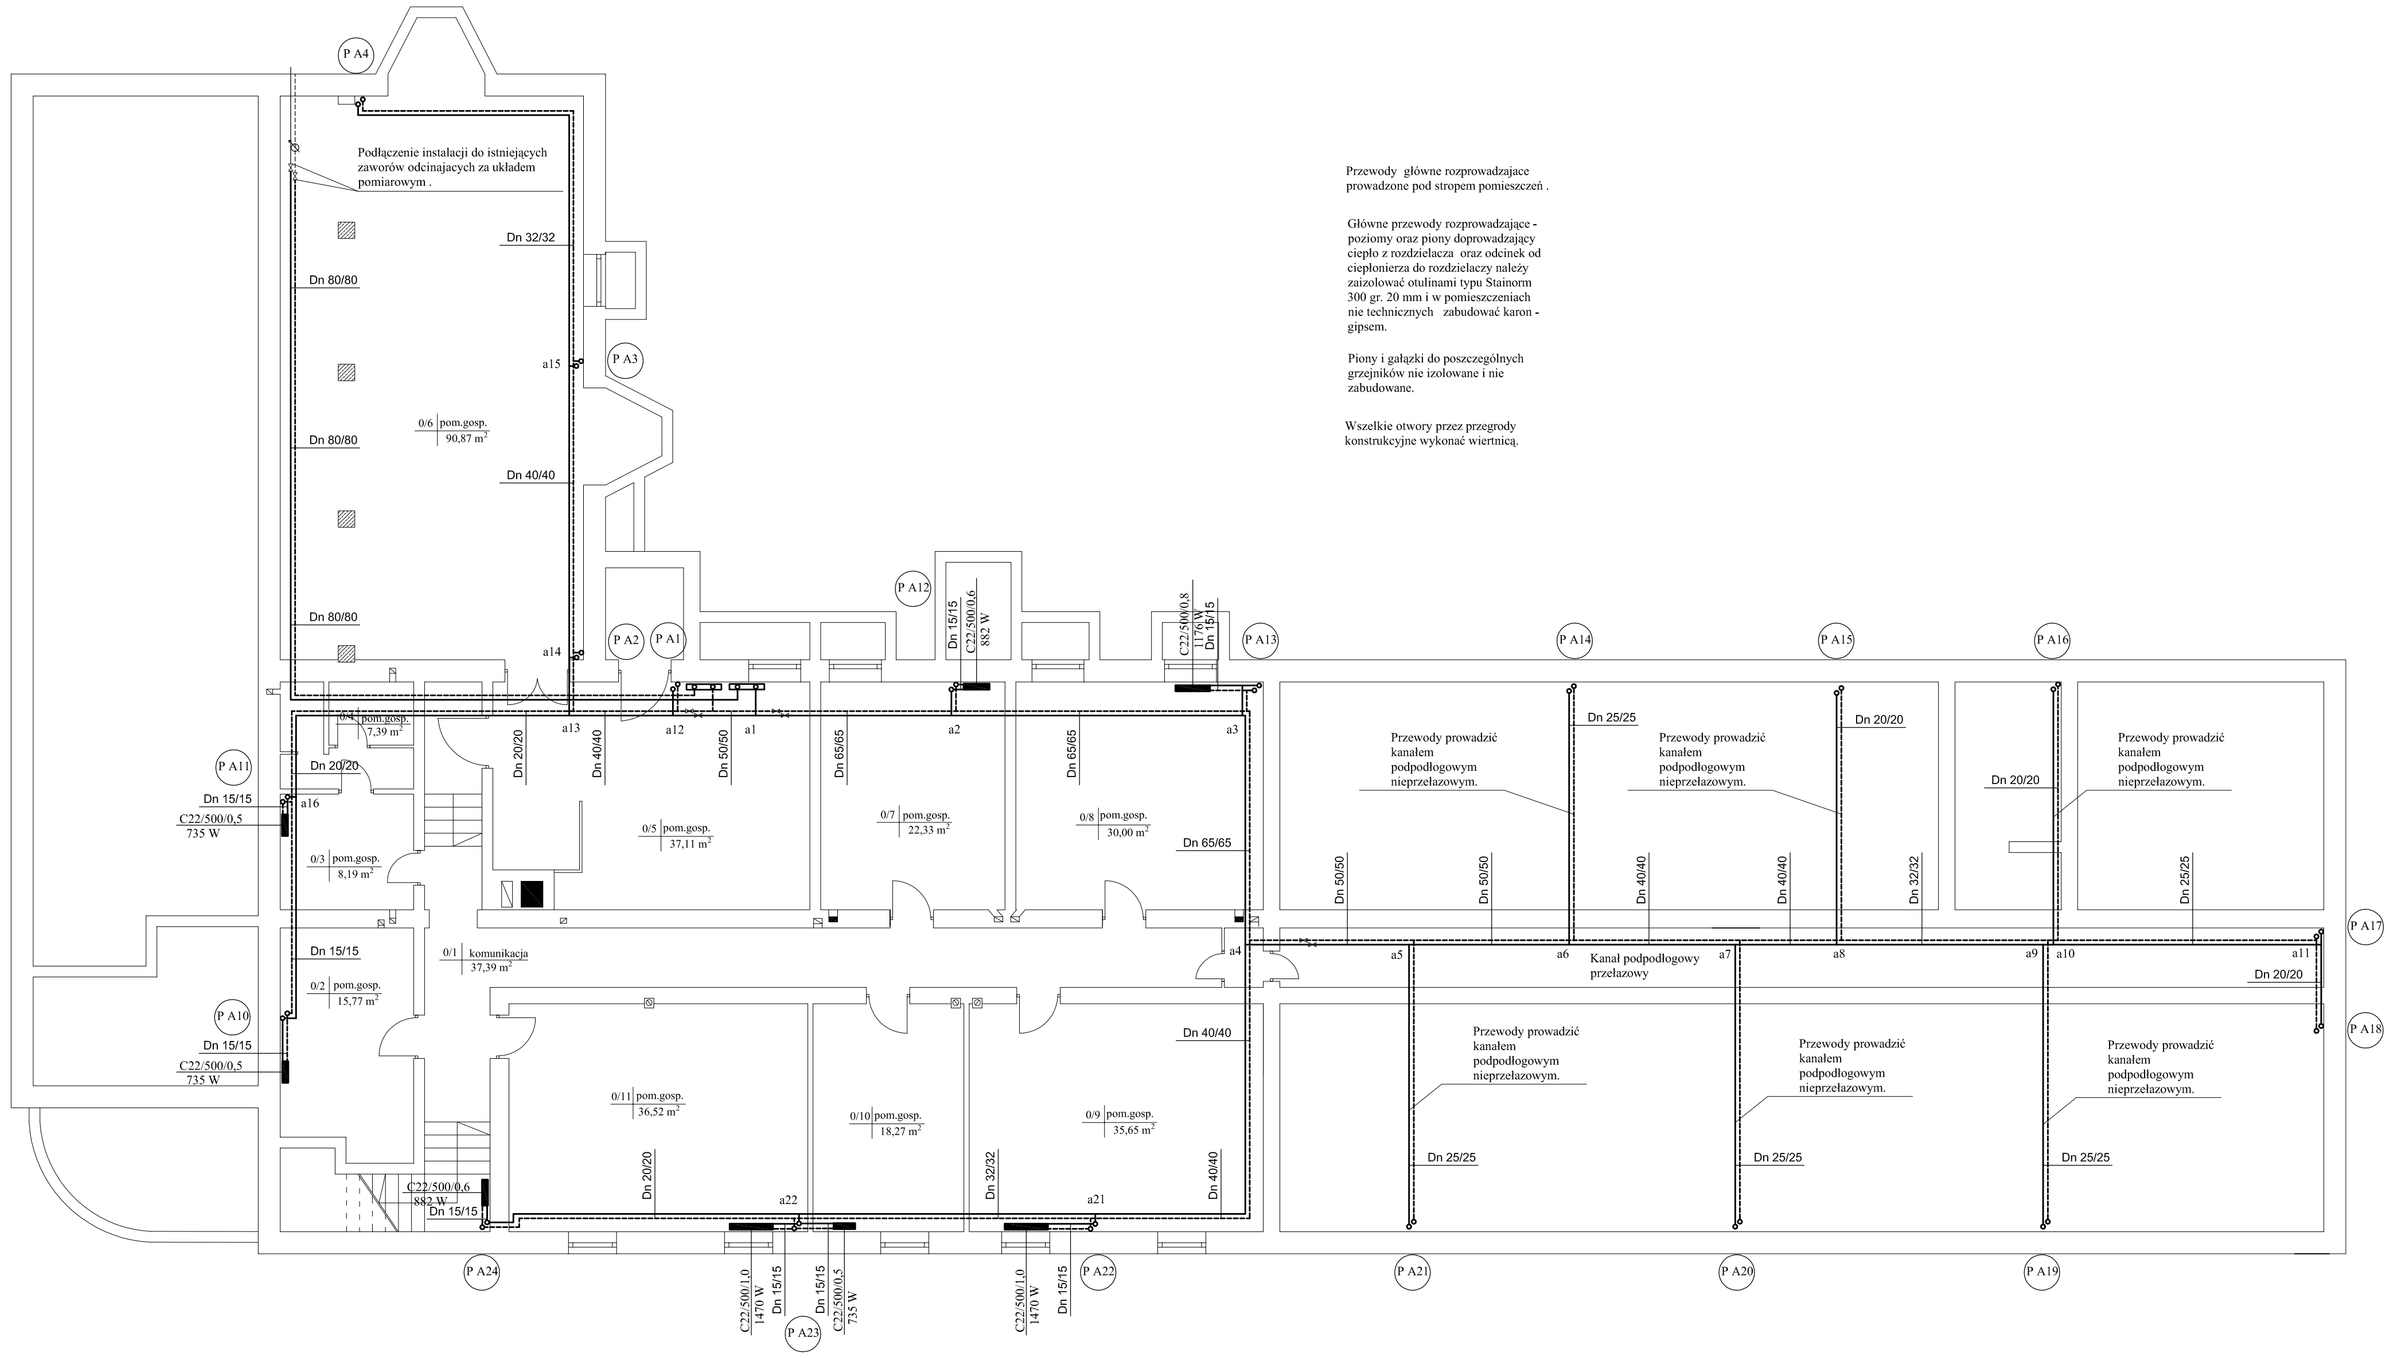

Pracownia Audytorska *inż. Jacek Stępień* ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 40 62			Numer rys.: 1	Branża: Sanitarna	Skala: 1:100
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:	Inwestor: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul.Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna	Adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, Plac Floriański 1 Skarżysko- Kamienna
Projektował:	mgr inż. Wojciech Kwośnik	PDK/0007/POOS/07			
Opracował:	mgr inż. Jarosław Religa	———		Data opracowania projektu : grudzień 2009	
Sprawdził:	mgr inż. Ludwik Rogala	PDK/0066/POOS/06		Rodzaj projektu: *INSTALACJA C.O.*	
				Temat: Rzut piwnic	Stadium: PB