


Numer	Opis
2.1	Pomieszczenie biurowe
2.2	Pomieszczenie biurowe
2.3	Pomieszczenie biurowe
2.4	Pomieszczenie biurowe
2.5	Pomieszczenie biurowe
2.6	Pomieszczenie biurowe
2.7	Pomieszczenie biurowe
2.8	Pomieszczenie biurowe
2.9	Pomieszczenie biurowe
2.10	Pomieszczenie biurowe
2.11	Kuchnia
2.12	Korytarz
2.13	Łazienka
2.14	WC
2.15	Pomieszczenie gospodarcze
2.16	WC
2.17	Archiwum nr 1
2.18	Archiwum nr 2
2.19	Pomieszczenie biurowe
2.20	Pomieszczenie biurowe
2.21	Kuchnia
2.22	Pomieszczenie gospodarcze
2.23	Korytarz
2.24	Pomieszczenie serwerowni
2.25	Pomieszczenie biurowe
2.26	Pomieszczenie biurowe
2.27	Pomieszczenie biurowe
2.28	Pomieszczenie biurowe
2.29	Pomieszczenie biurowe
2.30	Pomieszczenie biurowe
2.31	Pomieszczenie biurowe
2.32	Pomieszczenie biurowe
2.33	Pomieszczenie biurowe
2.34	Pomieszczenie biurowe
2.35	Pomieszczenie socjalne

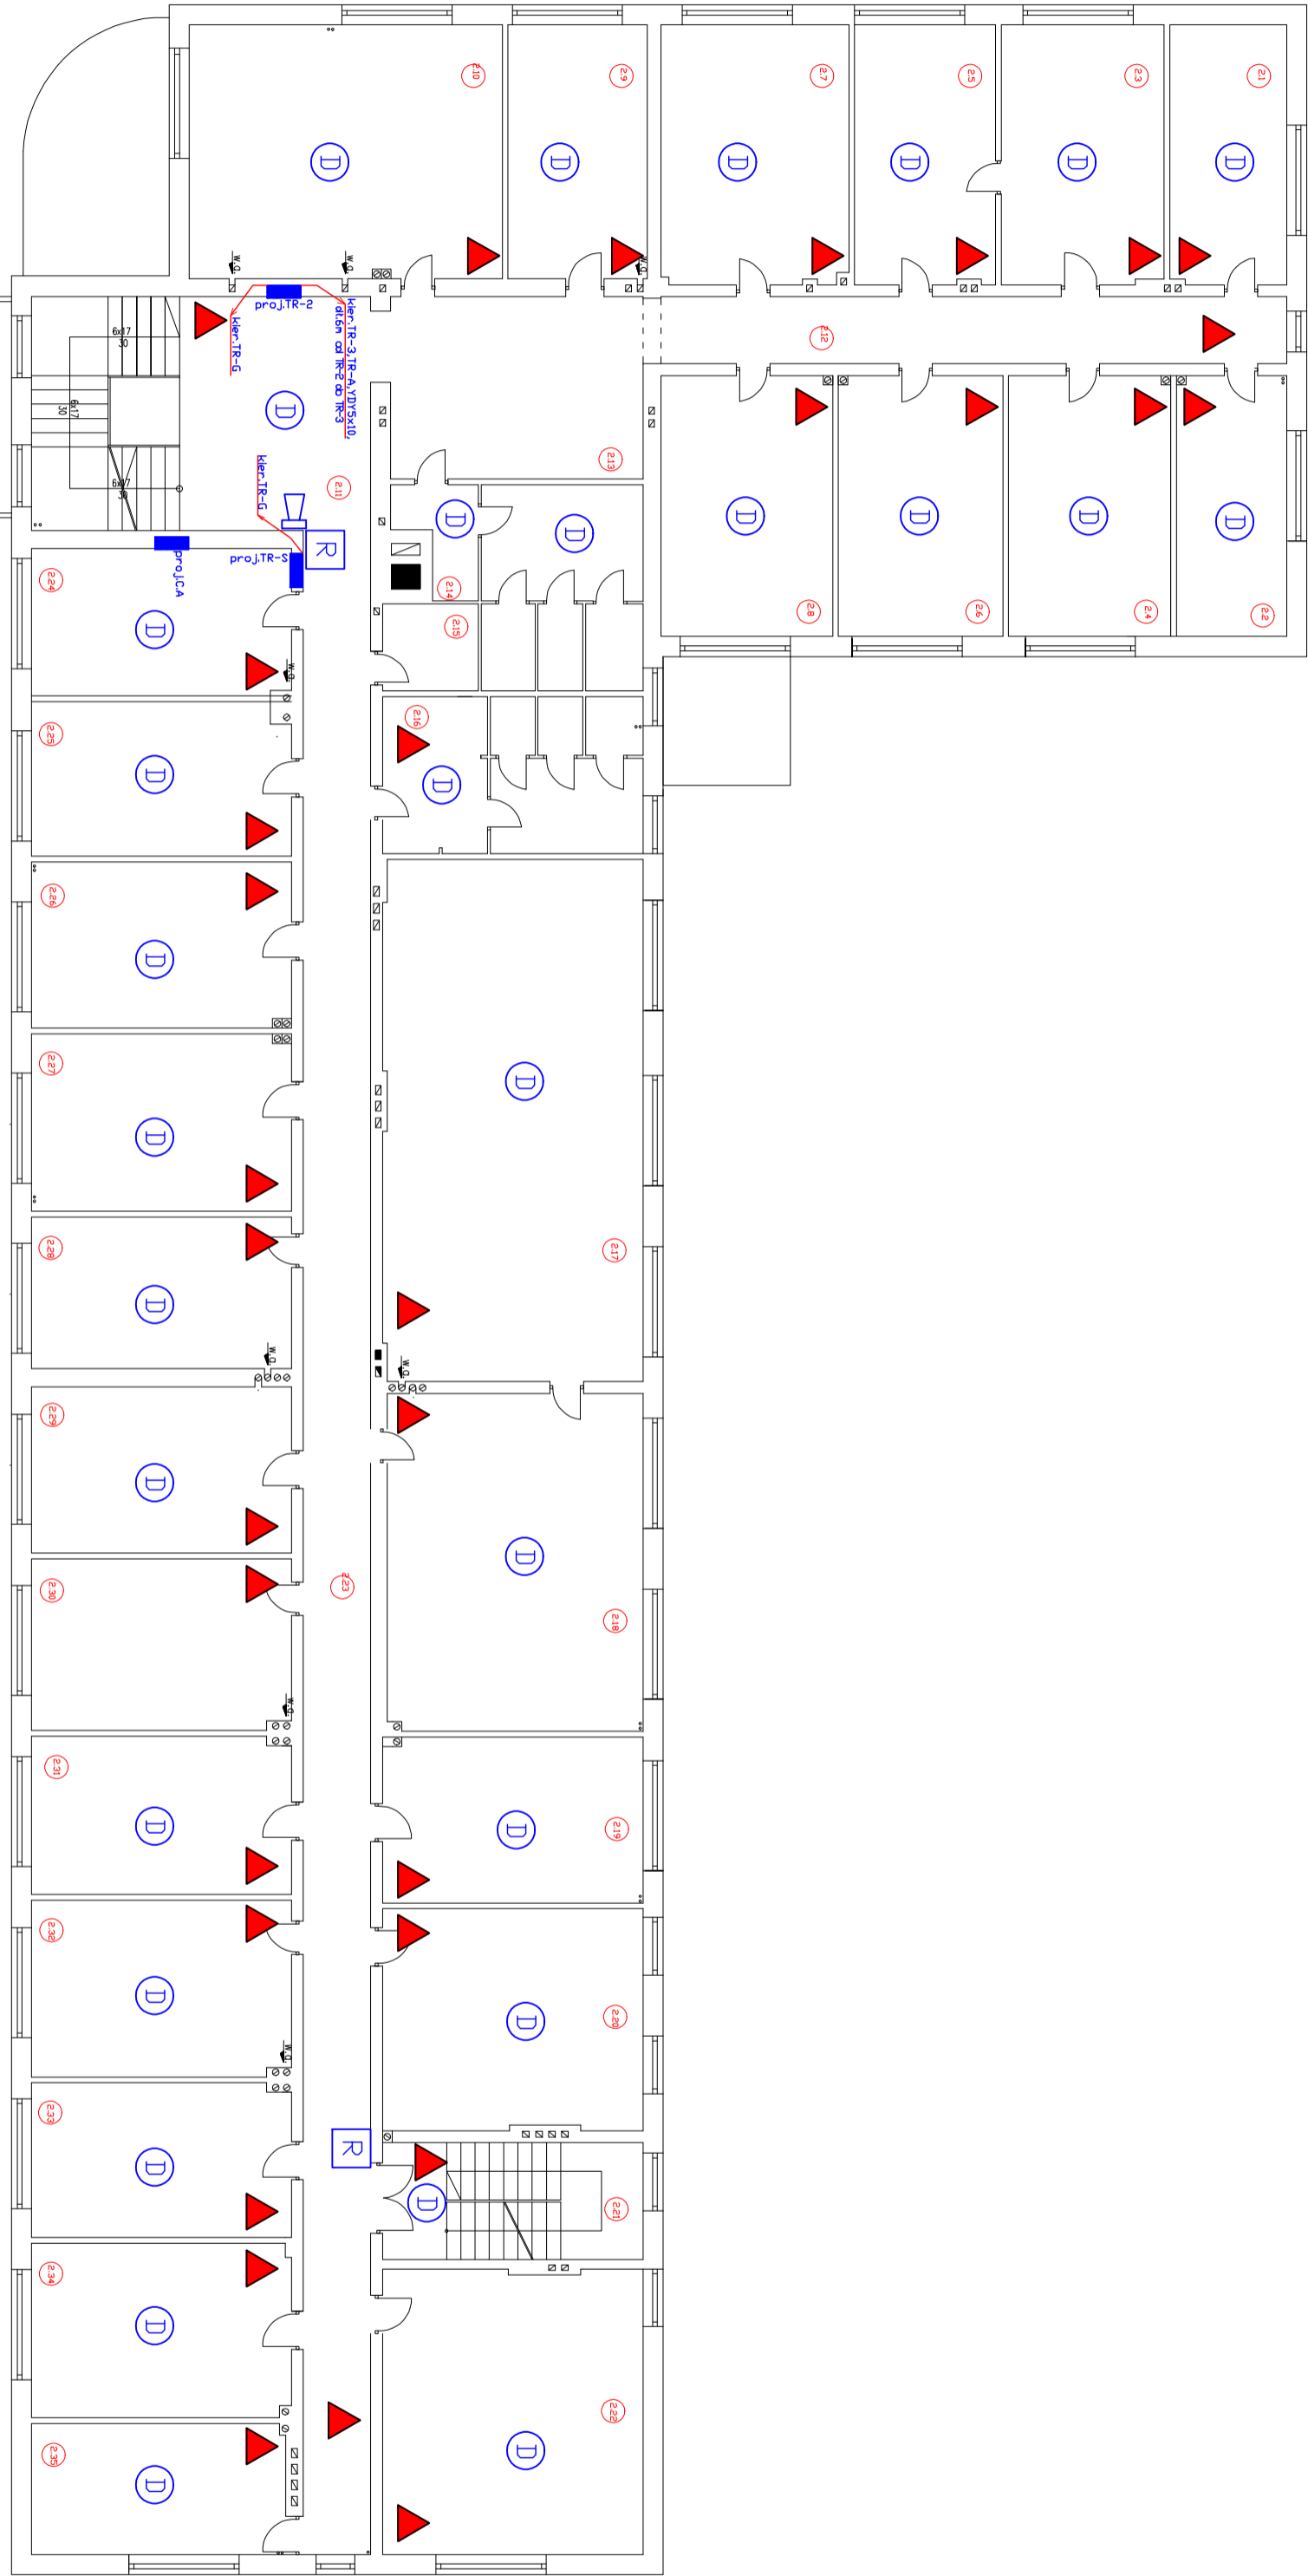

Symbol elektr.	Znaczenie symbolu elektr.
CA	centrala sygnalizacji pożaru PULON-4200
CA	centrala alarmowa
PIR	optyczna czujka ruchu PIR
PIR	sygnalizator akustyczno-swiecący alarmu
PIR	optyczna czujka dymu JIR-4043
PIR	rezerwowy sygnalizator pożaru RRP-4001M
PIR	adresowalny sygnalizator akustyczny dymu

Instalację wykonać jako podtynkową

Stosować przewody o przekroju i typie:

a) łączenie czujek ruchu – RJ12 o przekroju 0,5 mm²

b) łączenie czujek dymu – YntkSYekw 1x2x1,05p/t

c) zasilanie centrali alarmowej – YDypzo 3x1,5mm²

d) zasilanie centrali syg. pożaru – YDypzo 3x1,5mm²

Nazwa obiektu	Adres inwestycji:	Strona	Nr rysunku
Budynek Starostwa Powiatowego	Skarżysko-Kamienna: Płoc Floriański 1	1	1
Instalacja alarmowa i syg. pożaru I piętra			
Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował: Andrzej Niziołek	UAN-II-K-8386/RA/37/85		
Projektował: mgr inż. Bernard Turek	SWK/0112/PWOE/05		
Sprawdził: mgr inż. Józef Dąbrowski	KI-54/98		